



ACCAM S.P.A.

ENERGIA ELETTRICA

Considerata una famiglia tipo (fonte ARERA- Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con le seguenti caratteristiche:

- Potenza impegnata 3 kW;
- Consumo pari a 2.700 kWh/anno,

l'impianto ACCAM S.P.A nel mese di gennaio 2020 ha prodotto energia elettrica da rifiuti per un quantitativo corrispondente al fabbisogno mensile di circa 13.100 famiglie.



ACCAM S.P.A.

EMISSIONI

REPORT LINEA 1 GENNAIO 2020						
Data	NO _x	SO ₂	HCl	CO	PLV	NH ₃
	<i>mg/Nm³</i>	<i>mg/Nm³</i>	<i>mg/Nm³</i>	<i>mg/Nm³</i>	<i>mg/Nm³</i>	<i>mg/Nm³</i>
	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>
1	69,1	1,6	4,72	1,2	2,82	0,37
2	71,7	1,1	5,32	1,5	2,98	0,55
3	70,2	1,3	4,93	1,4	2,91	0,65
4	69	1	3,54	1,2	2,6	0,21
5	69,6	1,6	4,47	1,4	2,41	0,16
6	70,4	1,4	4,55	1	2,4	0,48
7	68,8	1,1	4,82	1,4	2,63	0,16
8	67,2	0,9	4,71	1	2,86	0,37
9	67,5	0,4	4,64	0,9	2,53	0,06
10	66,5	0,8	4,85	1,1	2,48	0,09
11	67,1	0,7	3,98	1,4	2,43	0,1
12	63,7	0,8	3,56	1,2	2,28	0,17
13	65	0,6	4,58	1,3	2,48	0,16
14	LINEA FERMA					
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
media	68,14	1,02	4,51	1,23	2,60	0,27
Limiti	<i>80</i>	<i>50</i>	<i>10</i>	<i>50</i>	<i>10</i>	<i>10</i>




ACCAM S.P.A.

REPORT LINEA 2 GENNAIO 2020						
Data	NOx	SO ₂	HCl	CO	PLV	NH ₃
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	66,1	1,5	6,21	0,29	2	1,29
2	71,5	0,7	4,72	0,24	1,98	1,18
3	73,7	1,2	7,9	0,35	2,15	1,46
4	71,1	0,8	4,5	0,21	1,93	1,17
5	68	1,6	5,28	0,37	1,77	1,05
6	71,8	1	4,95	0,37	1,85	1,14
7	73,3	0,8	3,45	0,41	2,33	1,44
8	69,2	0,8	3,77	0,31	2,3	1,97
9	67,4	0,6	4,39	0,37	2,16	1,62
10	66	0,8	3,81	0,29	1,9	1,67
11	66	0,6	2,56	0,25	1,73	1,33
12	66,3	0,7	2,54	0,27	1,85	1,8
13	68,1	0,8	3,5	0,4	2,2	1,97
14	LINEA FERMA					
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
media	69,12	0,92	4,43	0,32	2,01	1,47
Limiti	80	50	10	50	10	10




ACCAM S.P.A.

TREND PERCENTUALE INQUINANTI LINEA 1

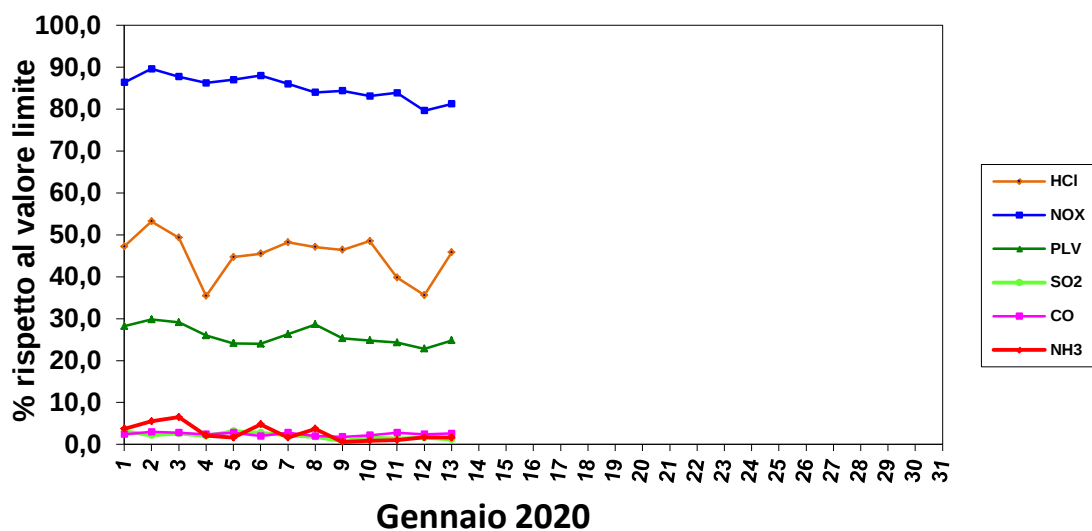

TREND PERCENTUALE INQUINANTI LINEA 2

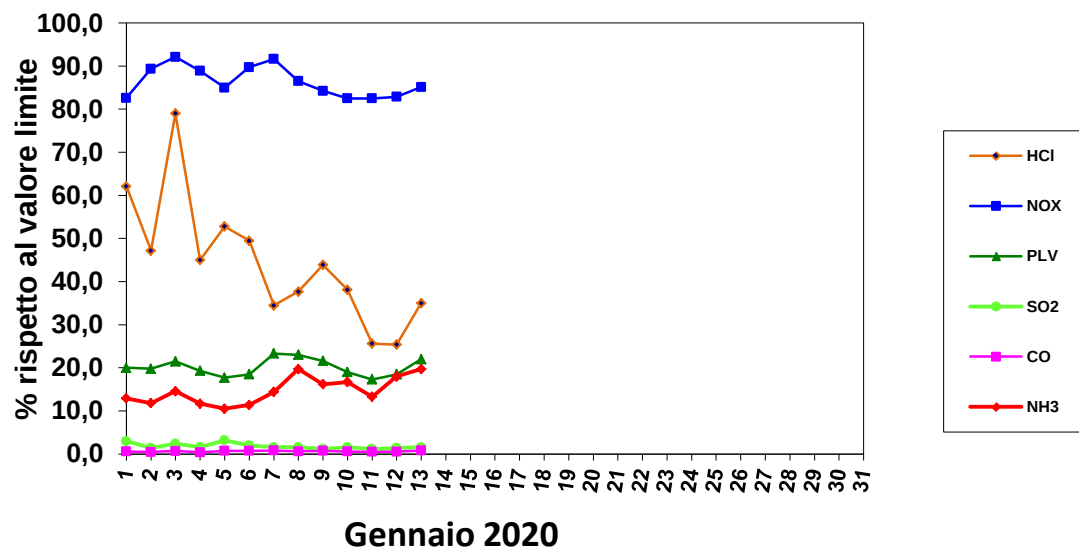



ACCAM S.P.A.

ENERGIA ELETTRICA

L'impianto ACCAM S.P.A nel mese di febbraio 2020 non ha prodotto energia elettrica.



ACCAM S.P.A.

EMISSIONI

REPORT LINEA 1 Febbraio 2020						
Data	NOx	SO ₂	HCl	CO	PLV	NH ₃
	<i>mg/Nm3</i>	<i>mg/Nm3</i>	<i>mg/Nm3</i>	<i>mg/Nm3</i>	<i>mg/Nm3</i>	<i>mg/Nm3</i>
	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>
1	LINEA FERMA					
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
media						
Limiti	80	50	10	50	10	10




ACCAM S.P.A.

REPORT LINEA 2 FEBBRAIO 2019						
Data	NO _x	SO ₂	HCl	CO	PLV	NH ₃
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	LINEA FERMA					
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15	63,6	0,5	0,4	4,5	2,75	1,09
16	64,9	0,6	0,87	2,4	1,76	1,17
17	64,3	0,6	2,03	3,5	1,76	1,01
18	65,6	0,5	0,88	2,2	1,69	0,93
19	65,6	0,6	3,26	2,9	1,7	1
20	66	0,7	4,79	2,3	1,55	1
21	67,4	1	3,3	1,9	1,32	1,22
22	65,3	1,1	4,95	1,9	1,31	1,2
23	67,8	0,8	4,49	2,9	1,42	1,07
24	67,9	0,8	5,01	2,5	1,4	1,02
25	68,5	0,8	4,68	4,1	1,54	1,03
26	69,1	0,6	3,38	3,3	1,41	1,02
27	70	0,6	4,52	2,7	1,48	0,9
28	70,2	0,6	4,34	2,5	1,39	0,78
29	69,3	0,6	2,12	2,9	1,46	0,84
media	67,03	0,69	3,27	2,83	1,60	1,02
Limiti	80	50	10	50	10	10




ACCAM S.P.A.

TREND PERCENTUALE INQUINANTI LINEA 1

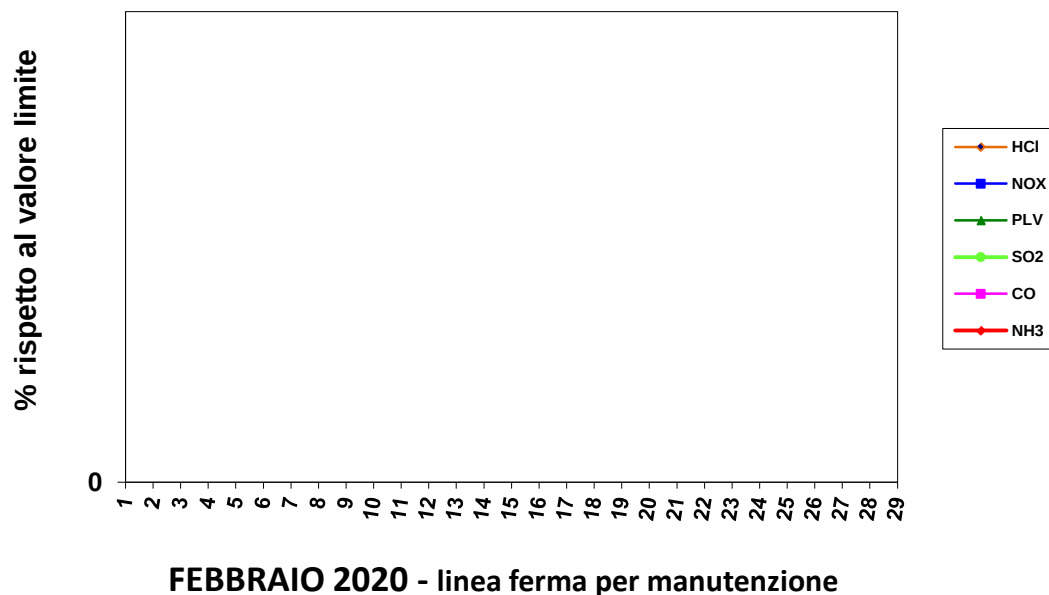

TREND PERCENTUALE INQUINANTI LINEA 2

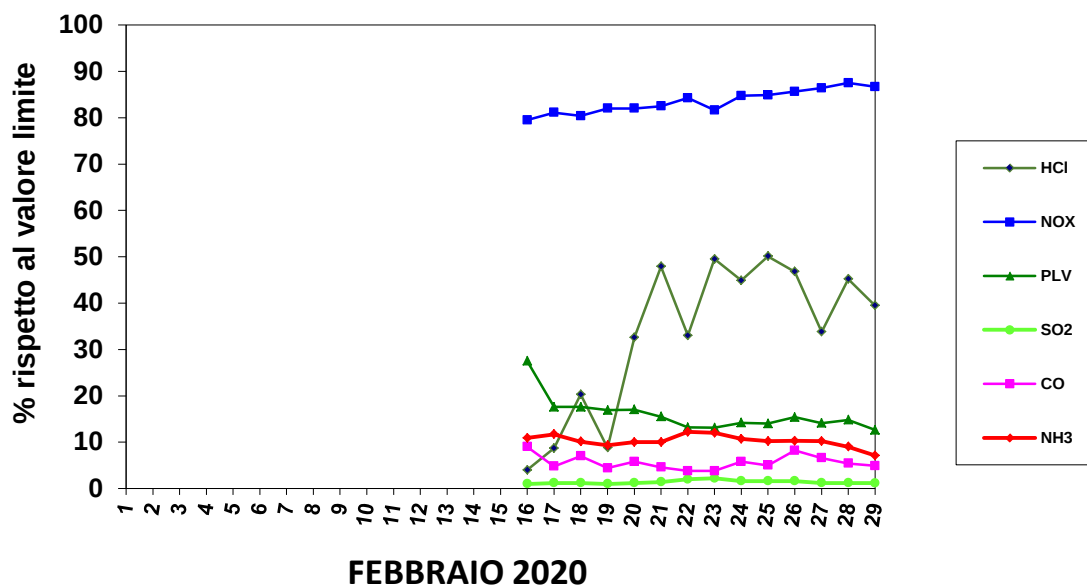



ACCAM S.P.A.

ENERGIA ELETTRICA

L'impianto ACCAM S.P.A nel mese di marzo 2020 non ha prodotto energia elettrica.



ACCAM S.P.A.

EMISSIONI

REPORT LINEA 1 MARZO 2020						
Data	NOx	SO ₂	HCl	CO	PLV	NH ₃
	<i>mg/Nm³</i>	<i>mg/Nm³</i>	<i>mg/Nm³</i>	<i>mg/Nm³</i>	<i>mg/Nm³</i>	<i>mg/Nm³</i>
	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>
1	LINEA FERMA					
2						
3						
4						
5	67,8	1	1,23	2,9	2,32	0,1
6	69,6	1,7	2,41	0,7	1,66	0,13
7	70,8	2,2	3,23	0,7	1,34	0,02
8	74,5	2	3,02	0,8	1,23	0
9	64,9	2,2	3,41	0,8	1,53	0,08
10	64	2	4,26	0,8	1,36	0,17
11	65,7	1,5	4,59	1,2	1,34	0,85
12	70,7	2,5	4,77	1,1	1,58	1,01
13	69,4	3,1	4,49	1,4	1,24	0,4
14	67,6	3	4,2	1,5	1,33	0,01
15	67,9	3,3	4,56	2,1	1,21	0
16	68	1,8	2,79	2,2	1,34	0,13
17	68,2	2,7	3,96	2	1,38	0,04
18	70	2,8	4,61	1,7	1,39	0,34
19	70,8	2,8	4,66	1,8	1,54	0,4
20	69,2	2,2	4,32	1,8	1,53	0,7
21	69,2	2,4	4,51	2,3	1,45	0,06
22	69,2	3,2	4,23	2,4	1,59	0,12
23	69,2	2,6	4,47	2,4	1,64	0,03
24	69,5	1,7	3,97	1,6	1,47	0,02
25	68,3	2,7	4,59	2,1	1,62	0,14
26	70,5	3,1	4,3	2,9	1,87	0,11
27	70,9	2,6	4,53	3,5	1,81	0,19
28	LINEA FERMA					
29						
30						
31						
media	68,95	2,40	3,96	1,77	1,51	0,22
Limiti	<i>80</i>	<i>50</i>	<i>10</i>	<i>50</i>	<i>10</i>	<i>10</i>




ACCAM S.P.A.

REPORT LINEA 2 MARZO 2020						
Data	NOx	SO ₂	HCl	CO	PLV	NH ₃
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	68,4	0,8	2,95	2,9	1,49	0,91
2	65,1	0,8	4,63	2,8	1,57	0,96
3	67,6	0,6	4,77	3	1,34	1,12
4	68,1	0,5	4,48	3,2	1,38	0,99
5	67	0,6	4,23	3,6	1,47	0,95
6	67,7	0,5	3,52	3,3	1,38	1,12
7	66,9	0,6	4,35	3,5	1,34	1,08
8	68	0,6	4,57	3,6	1,32	1,01
9	65,6	0,6	5	3,3	1,46	1,04
10	61,9	0,6	4,37	3	1,37	0,93
11	65,3	0,5	4,21	3,1	1,21	0,86
12	64,5	0,9	4,62	3,2	1,33	0,87
13	65,7	0,8	3,84	3,4	1,3	1
14	64,8	0,7	4,76	3,4	1,33	0,94
15	65,9	0,6	4,22	3,5	1,26	0,93
16	65,1	0,6	4,89	3,9	1,51	1,04
17	64,4	1,5	3,52	3,2	1,51	1,1
18	67,5	0,9	4,57	3	1,28	0,91
19	66,5	0,6	5,34	2,6	1,24	0,95
20	64,4	0,6	4,66	2,9	1,28	1,2
21	59,8	0,6	4,11	2,9	1,34	1,09
22	63,4	0,7	4,69	3,2	1,35	0,94
23	65	0,6	4,36	3,4	1,44	0,86
24	65,4	0,6	3,08	3,1	1,36	0,82
25	66,9	1	4,16	1,9	1,31	1,26
26	64	1,1	2,96	3,2	1,67	1,27
27	64,3	0,5	4,76	3,7	1,36	0,82
28	63,4	0,5	4,51	3,7	1,34	0,96
29	59,8	0,6	4,8	3,2	1,34	1,06
30	63,1	0,6	4,98	3,4	1,42	0,93
31	66,7	0,6	4,41	3,9	1,5	0,98
media	65,23	0,69	4,33	3,23	1,38	1,00
Limiti	80	50	10	50	10	10




ACCAM S.P.A.

TREND PERCENTUALE INQUINANTI LINEA 1

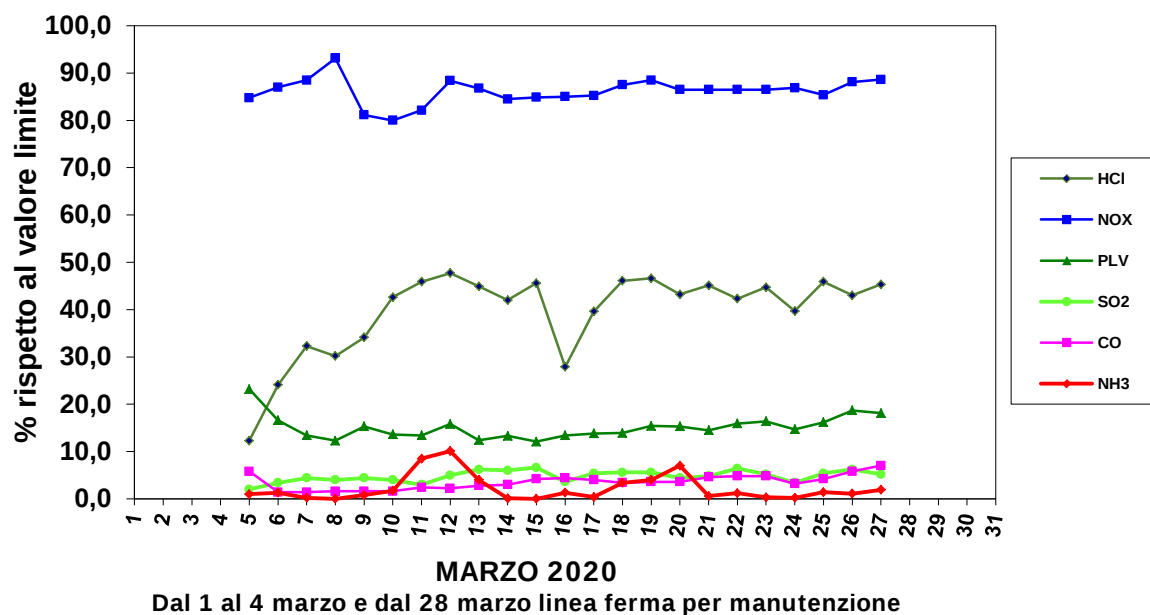

TREND PERCENTUALE INQUINANTI LINEA 2

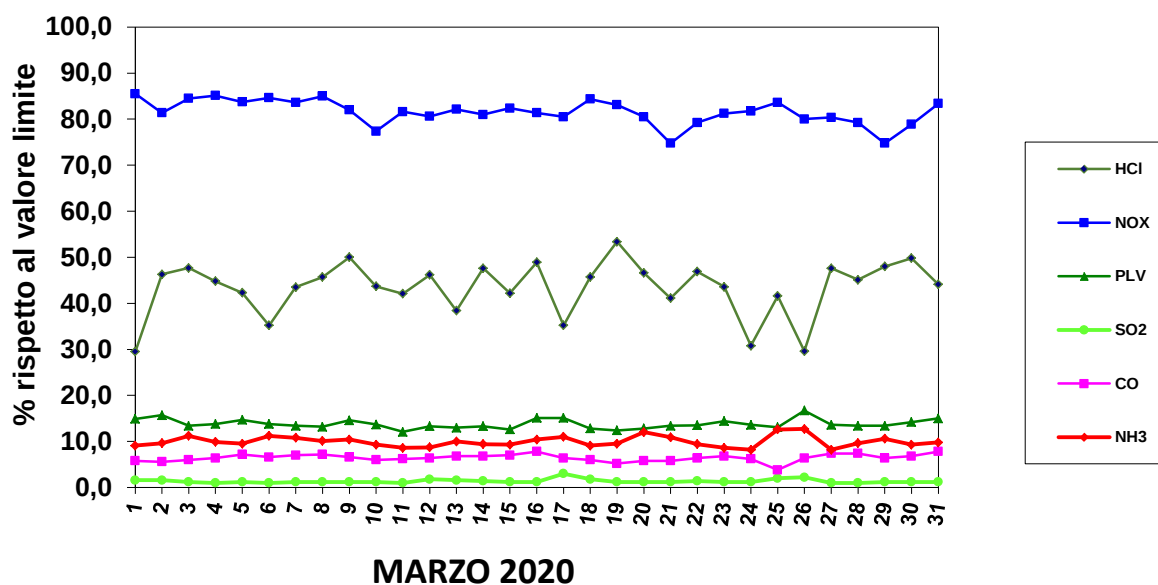



ACCAM S.P.A.

ENERGIA ELETTRICA

L'impianto ACCAM S.P.A nel mese di aprile 2020 non ha prodotto energia elettrica.



ACCAM S.P.A.

EMISSIONI

REPORT LINEA 1 APRILE 2020						
Data	NOx	SO ₂	HCl	CO	PLV	NH ₃
	<i>mg/Nm³</i>	<i>mg/Nm³</i>	<i>mg/Nm³</i>	<i>mg/Nm³</i>	<i>mg/Nm³</i>	<i>mg/Nm³</i>
	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>
1	70,5	3,4	3,49	2,9	1,78	0,05
2	68,1	3,8	4,58	2,5	1,9	0,13
3	69,5	3	4,84	3,7	1,9	0,23
4	70,4	3,3	4,66	2,8	1,86	0,02
5	72,7	3,6	4,76	3,4	1,84	0,01
6	70,5	3,7	4,72	3,4	1,8	0,05
7	67,5	2,7	4,56	2,5	1,75	0,14
8	68,4	2	4,75	4,3	1,74	0,02
9	68,9	1,8	4,88	3,9	1,79	0,05
10	68,3	2,1	4,54	2,9	1,84	0,07
11	67,9	2,1	4,43	3,1	1,71	0,01
12	68,7	2	5,05	2,6	1,75	0
13	67,9	1,4	4,04	3	1,39	0,02
14	69,5	1,9	4,75	2,4	1,65	0,05
15	69	1,9	4,61	2,1	1,96	0,03
16	67,5	2,1	4,51	1,8	1,91	0,29
17	66,5	1,9	4,26	1,7	1,86	0,77
18	68,1	0,8	4,54	1,2	1,54	0,03
19	68,3	0,8	4,2	1,8	1,67	0,01
20	LINEA FERMA					
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29	66	1,8	3,5	3,5	1,07	0,12
30	68,9	2	4,39	3,1	1,44	0
media	68,95	2,40	3,96	1,77	1,51	0,22
Limiti	<i>80</i>	<i>50</i>	<i>10</i>	<i>50</i>	<i>10</i>	<i>10</i>



ACCAM S.P.A.


REPORT LINEA 2 APRILE 2020						
Data	NOx	SO ₂	HCl	CO	PLV	NH ₃
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	65,7	0,5	3,68	3,5	1,44	0,94
2	63,6	0,5	3,63	3	1,42	1,1
3	64	0,6	4,39	2,8	1,34	0,88
4	63,1	0,5	4,73	3,2	1,33	0,91
5	64	0,8	4,83	3,7	1,3	0,87
6	61,1	0,5	4,48	3,8	1,32	0,9
7	60,8	0,5	4,27	4,9	1,23	0,68
8	62,7	0,6	5,09	5,4	1,25	0,76
9	64,6	0,5	4,78	6,1	1,21	0,82
10	62,8	0,5	4,54	5	1,22	0,78
11	61,6	0,5	4,47	4,9	1,21	0,82
12	61,7	0,5	5	4,9	1,22	0,72
13	60,5	0,5	4,05	4,9	1,35	0,7
14	65,8	0,9	4,59	6,7	1,37	0,77
15	61,3	0,6	4,34	4,7	1,32	0,75
16	60,9	0,5	4,49	4,3	1,28	0,73
17	60,5	0,5	4,12	4,8	1,26	0,76
18	61	0,6	4,81	7,4	1,39	0,89
19	63	0,6	4,37	5,8	1,57	0,81
20	62	0,7	4,61	7,1	2,24	0,7
21	62,4	0,6	4,39	5,9	1,61	0,92
22	56,3	0,5	4,92	4,6	1,25	0,87
23	58,6	0,5	4,57	5,6	1,22	0,91
24	59,3	0,5	4,72	5,2	1,24	0,96
25	56,4	0,6	4,79	5	1,23	0,8
26	57,3	0,5	4,49	5,7	1	0,93
27	59,6	0,5	4,4	4,4	0,97	0,88
28	63,6	0,5	3,36	4,5	0,92	0,83
29	59,8	0,6	4,05	6,7	1,03	0,79
30	62,6	0,6	4,65	6,4	1,12	0,93
31	61,55	0,56	4,45	5,03	1,30	0,84
media	65,7	0,5	3,68	3,5	1,44	0,94
Limiti	80	50	10	50	10	10



ACCAM S.P.A.

TREND PERCENTUALE INQUINANTI

LINEA 1

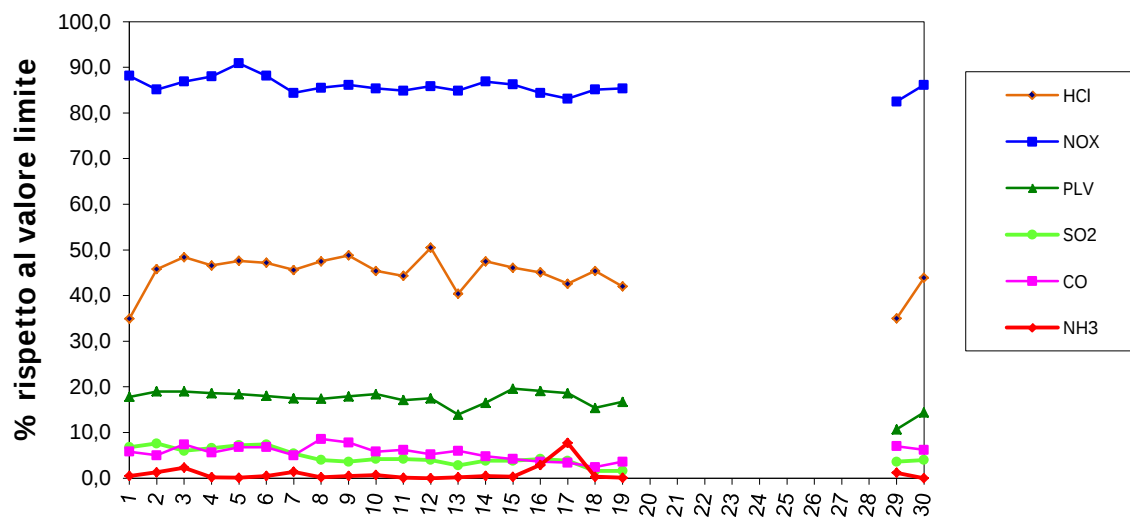


APRILE 2020

Dal 20 al 28 aprile linea ferma per manutenzione

TREND PERCENTUALE INQUINANTI

LINEA 2

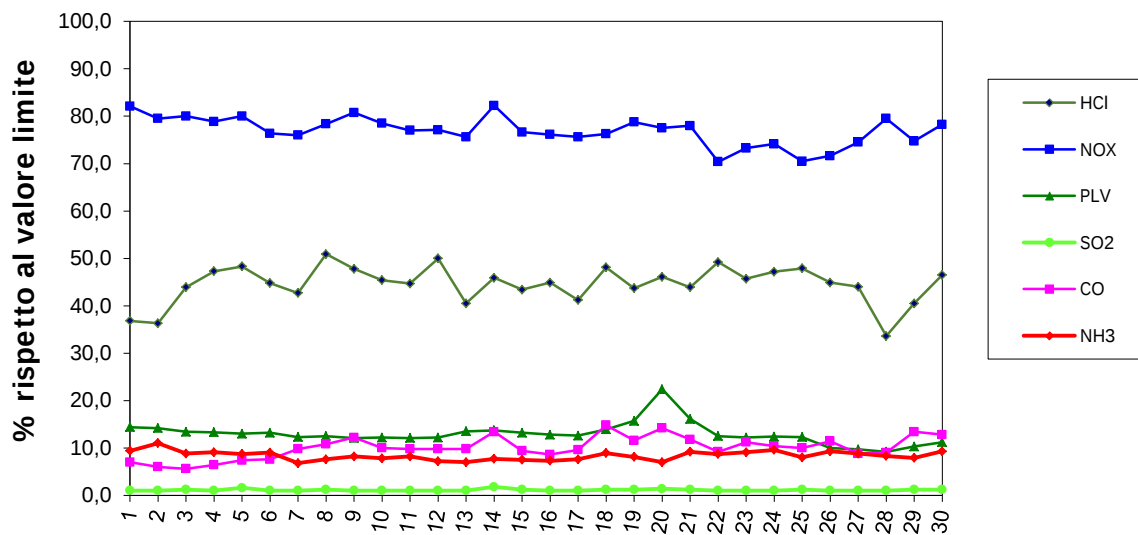

APRILE 2019



ACCAM S.P.A.

ENERGIA ELETTRICA

L'impianto ACCAM S.P.A nel mese di maggio 2020 non ha prodotto energia elettrica.



ACCAM S.P.A.

EMISSIONI

REPORT LINEA 1 MAGGIO 2020						
Data	NO _x	SO ₂	HCl	CO	PLV	NH ₃
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	69,6	2,3	4,49	2	1,24	0,11
2	69,8	2,2	4,48	3	1,18	0,03
3	70,3	2,1	4,78	3,4	1,21	0,02
4	68,8	1,9	4,57	2,2	1,27	0,07
5	68,9	1,4	4,7	1,3	1,2	0,36
6	69,4	1,6	4,75	2	1,23	0,56
7	69	1,2	4,75	2	1,16	0,22
8	69,8	1,1	4,7	1,5	1,2	0,14
9	69,2	1,8	4,78	2	1,23	0,24
10	69,3	2	4,89	2	1,26	0,14
11	70,2	1,9	4,63	2,1	1,48	0,24
12	69,4	2,1	4,81	1,8	1,4	0,24
13	69,9	1,9	4,78	1,8	1,53	0,5
14	70,2	1,8	5,14	2	1,4	0,29
15	69,4	1,8	6,75	1,8	1,48	0,39
16	70,4	1,9	6,53	1,9	1,52	0,38
17	69,1	1,8	6,54	2,2	1,49	0,09
18	69	2,2	6,52	2,2	1,42	0,08
19	69	1,5	4,65	1,5	1,45	0,15
20	68,7	1,9	4,82	1,2	1,31	0,18
21	67,9	1,6	4,67	1,5	1,25	0,41
22	66,7	1,3	4,76	1,3	1,14	0,07
23	68,3	1,6	4,7	1,3	1,29	0,07
24	69,4	1,9	4,83	1,6	1,23	0,05
25	69,6	1,7	4,75	1,1	1,15	0,09
26	LINEA IN MANUTENZIONE					
27						
28						
29						
30						
31						
media	69,25	1,78	5,03	1,87	1,31	0,20
Limiti	80	50	10	50	10	10



ACCAM S.P.A.


REPORT LINEA 2 MAGGIO 2020						
Data	NOx	SO ₂	HCl	CO	PLV	NH ₃
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	62	0,6	4,59	7,2	1,05	0,93
2	61,6	0,6	4,59	8,4	1,03	1
3	61,9	0,5	4,65	6,7	0,97	0,88
4	60,9	0,8	4,45	7,1	0,96	1,04
5	58,3	0,6	4,76	6,4	1,03	0,94
6	61,3	0,5	4,91	7	0,95	0,81
7	60,6	0,5	4,59	7,4	0,96	0,84
8	59	1	4,48	7	1,01	0,75
9	59,3	0,5	4,7	5,1	0,96	0,94
10	57,8	0,5	4,36	4,9	0,91	1,05
11	61,6	0,8	5,43	8	1	1
12	56,8	0,5	4,74	5,4	0,95	1,2
13	59,6	0,6	4,77	5,4	0,93	1,11
14	58	0,6	5,47	5,1	0,84	0,97
15	56,7	0,6	6,73	5,6	0,9	0,94
16	57	0,6	5,71	6,6	0,84	0,98
17	55,5	0,5	6,45	6,1	0,81	0,94
18	57,8	0,6	6,3	4,6	0,8	0,8
19	54,7	0,5	4,92	4,6	0,82	1,02
20	57,2	0,6	5,41	4,7	0,79	1,06
21	57,9	0,5	5,01	3,7	0,75	0,94
22	56,7	0,5	4,65	4,1	0,92	0,92
23	57	0,5	4,85	4,3	1	0,92
24	57,2	0,6	4,79	5	0,92	0,85
25	58,6	0,5	4,83	4,4	0,98	0,91
26	60	0,5	5,14	4	0,76	0,92
27	61,1	0,5	4,76	4,1	0,77	0,89
28	61,3	0,5	4,93	3,4	0,8	0,91
29	61,5	0,5	5,35	4,2	0,82	0,89
30	59,5	0,5	5,1	4	0,77	0,85
31	60,7	0,5	4,8	4,7	0,82	0,83
media	59,00	0,57	5,04	5,46	0,90	0,94
Limiti	80	50	10	50	10	10



ACCAM S.P.A.

TREND PERCENTUALE INQUINANTI

LINEA 1

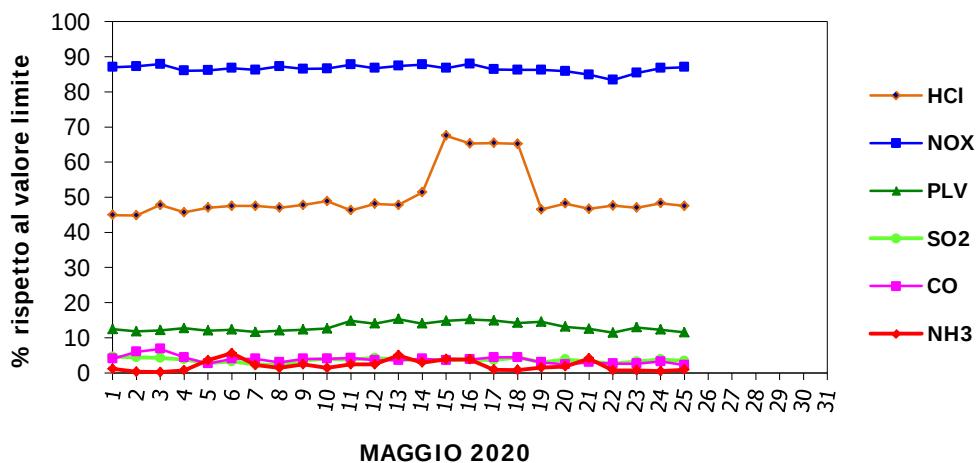


MAGGIO 2020

Dal 26 maggio linea ferma per manutenzione

TREND PERCENTUALE INQUINANTI

LINEA 2

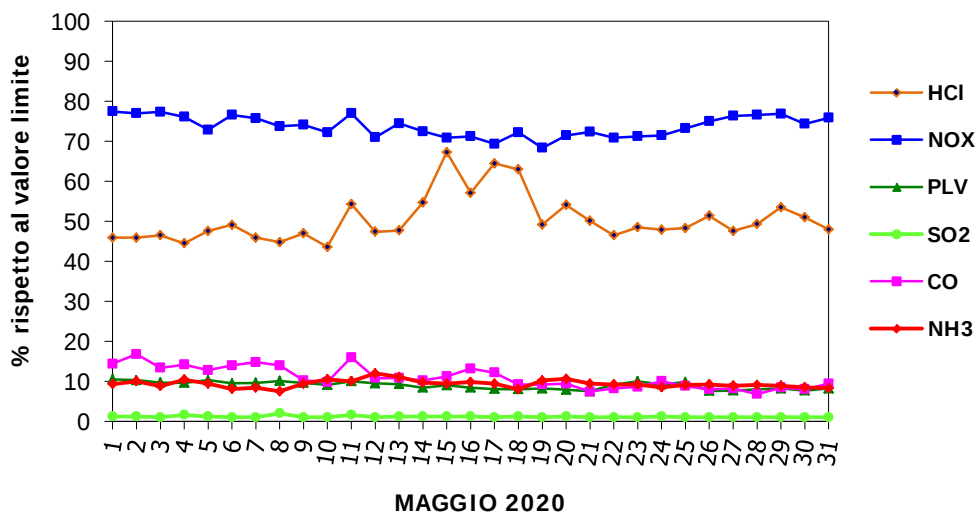

MAGGIO 2020



ACCAM S.P.A.

EMISSIONI

REPORT LINEA 1 GIUGNO 2020						
Data	NO _x	SO ₂	HCl	CO	PLV	NH ₃
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	Linea ferma per manutenzione					
2	66,3	0,7	2,83	3,5	0,74	0,02
3	70,1	1,2	4,64	2,3	0,96	0
4	69,5	0,9	4,59	1,5	0,99	0
5	67,9	0,8	4,33	0,9	0,72	0
6	68,7	0,5	4,73	1,5	0,95	0,02
7	69,7	0,4	4,62	1,9	1,14	0,06
8	70	0,4	4,71	1,7	0,9	0,01
9	68,8	0,3	4,72	2,6	0,98	0,02
10	67,8	0,8	4,6	2,5	1,01	0,06
11	70,5	0,3	4,81	2	1,19	0,02
12	71,1	0,3	4,76	1,8	1,01	0,03
13	69,7	0,3	4,79	2,6	0,94	0,02
14	70,8	0,4	4,8	2,8	1,07	0,02
15	69,2	0,3	4,72	2,5	0,99	0,08
16	66,2	0,3	4,57	1,7	0,91	0,11
17	69,8	0,3	4,73	1,7	0,99	0,1
18	70,6	0,4	4,8	1,6	1,1	0,17
19	71,2	0,3	4,8	1,6	0,99	0,08
20	70,5	0,3	4,8	1,8	1,03	0,02
21	70,9	0,3	4,73	1,8	1,14	0,01
22	68,5	0,3	5,3	1,7	1,05	0
23	69,9	0,3	4,76	2,1	0,96	0,02
24	68,9	0,3	4,58	3,4	0,84	0,05
25	68,6	0,5	4,77	3,5	0,85	0,07
26	68	0,4	4,95	1,8	0,96	0,12
27	69,3	0,3	4,59	3,6	1	0,07
28	68	0,3	4,78	3	0,9	0,05
29	68,8	0,4	4,95	4,7	1,02	0,05
30	65,2	0,3	4,82	2,5	1,18	0,47
media	69,12	0,43	4,68	2,30	0,98	0,06
Limiti	80	50	10	50	10	10





ACCAM S.P.A.

REPORT LINEA 2 GIUGNO 2020						
Data	NOx	SO ₂	HCl	CO	PLV	NH ₃
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	61,9	1	4,51	3,7	0,76	1,1
2	64	1,4	5,02	1,7	0,71	1,03
3	64,8	1,4	4,53	2,8	0,68	1,06
4	62,7	0,9	5,39	3,3	0,89	1,25
5	59,4	0,5	5,52	2,4	0,82	1,07
6	59,1	0,6	4,52	2,5	0,83	1,06
7	63,5	0,6	4,65	4,3	0,79	1,2
8	60,4	0,6	4,27	3,4	0,8	1,37
9	58,9	0,6	4,49	2,5	0,82	1,55
10	61,5	0,7	5,09	5,3	0,83	1,23
11	57,2	0,6	4,12	2,2	1,01	0,91
12	60,5	0,5	4,03	2,6	0,77	1,02
13	62,7	0,5	4,62	4,3	0,74	1,06
14	65,6	0,6	4,6	4,1	0,78	1,28
15	63,9	0,5	4,79	4,1	0,75	1,27
16	60,7	0,6	4,3	4,6	0,8	1,46
17	62	0,6	4,69	5,5	0,75	1,49
18	67,2	0,6	4,8	3,9	0,85	1,26
19	68,7	0,7	4,98	5,4	0,85	1,69
20	68,4	0,6	4,91	3,6	0,85	1,62
21	69,9	1,5	4,52	4	1,01	1,27
22	66,9	1	5,62	3,2	0,9	1,19
23	67	0,8	4,85	4,5	0,72	1,13
24	66,3	0,6	4,63	4,8	0,7	1,36
25	61,2	0,7	4,65	7,7	0,73	1,38
26	63	0,8	4,56	6,1	0,76	1,38
27	63,7	0,7	4,61	7,2	0,8	1,13
28	63,6	0,6	4,77	5,3	0,74	1,04
29	65,8	1,4	4,61	7	0,74	1,24
30	60,8	0,6	4,97	6	0,89	1,19
media	63,38	0,76	4,72	4,27	0,80	1,24
Limiti	80	50	10	50	10	10



ACCAM S.P.A.

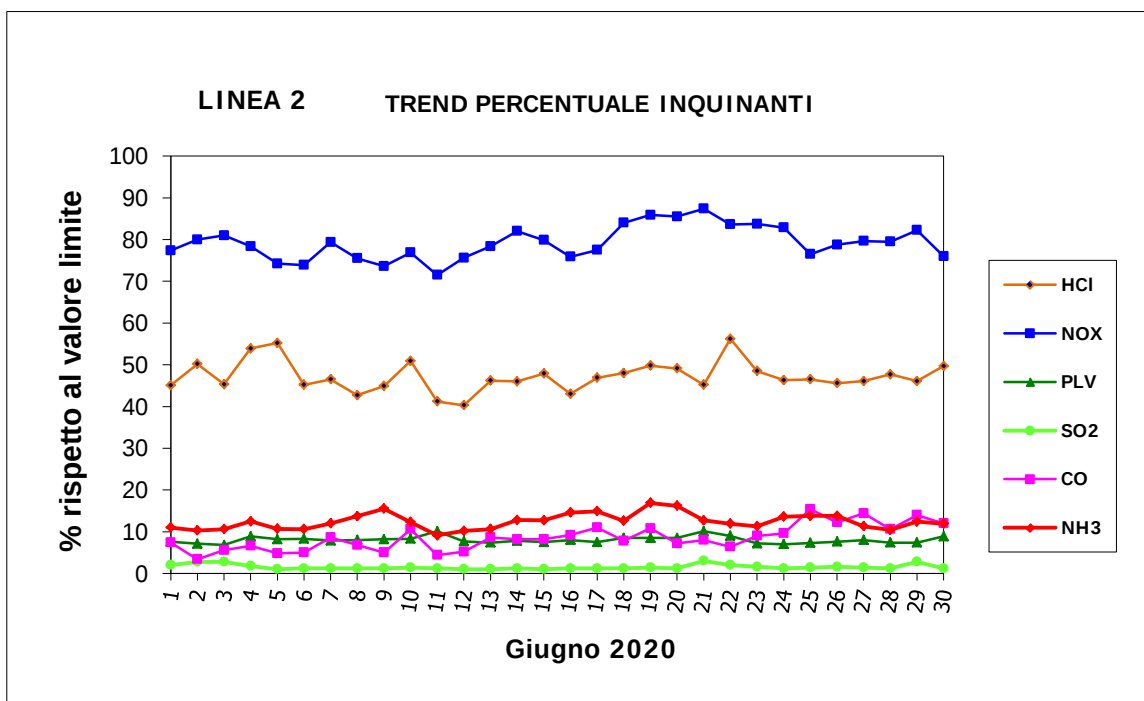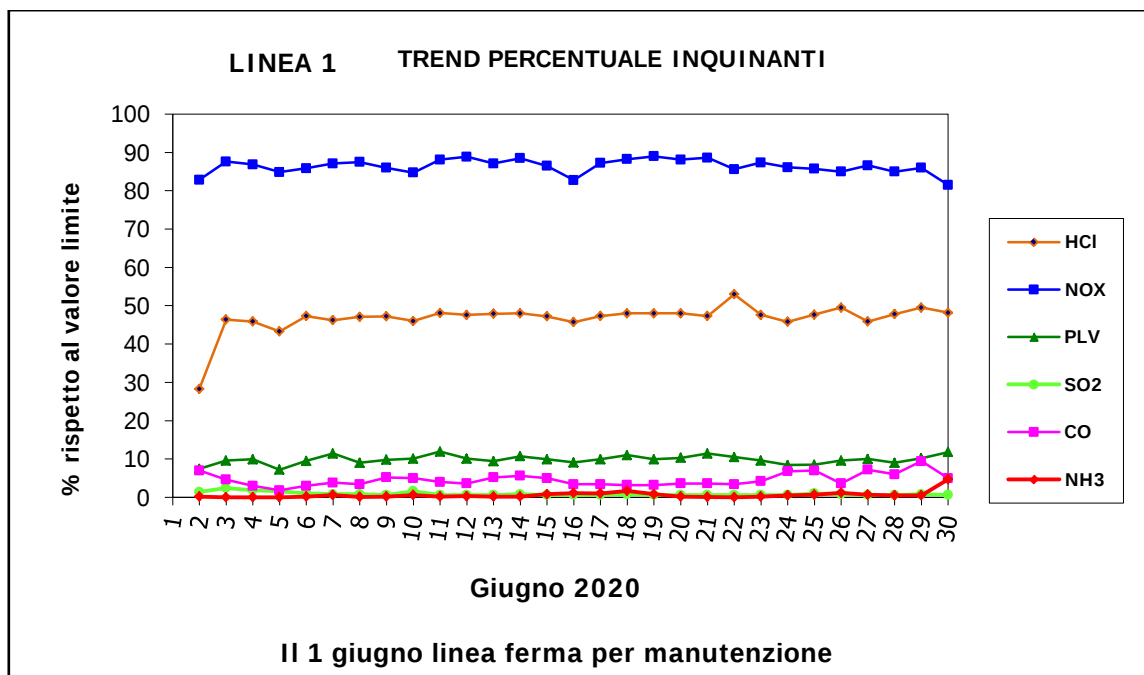

ENERGIA ELETTRICA

L'impianto ACCAM S.P.A nel mese di giugno 2020 non ha prodotto energia elettrica.



ACCAM S.P.A.

EMISSIONI

REPORT LINEA 1 LUGLIO 2020						
Data	NOx	SO ₂	HCl	CO	PLV	NH ₃
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	Linea ferma per manutenzione					
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15	64,1	0,4	3,15	0,9	0,82	0
16	66	0,5	4,46	1,2	1	0
17	66,6	0,4	4,79	1,2	1,02	0,02
18	67,6	0,3	4,78	1,4	1,16	0,24
19	68,1	0,6	4,7	1,4	1,22	0,48
20	66,5	0,6	4,17	2,2	1,19	0,77
21	66,2	1,1	4,45	1,8	1,15	1,02
22	65,9	1,2	4,7	1,6	1,03	1,18
23	66,7	0,9	4,9	1,5	1,15	1,15
24	67,7	0,3	4,84	3,1	1,14	0,06
25	68,2	0,5	4,73	2,1	1,12	0,95
26	69,4	0,7	4,62	2,8	1,13	1,07
27	70,7	0,5	4,43	2,6	1,04	2,04
28	73,6	0,4	4,5	2,3	0,96	3,4
29	68,4	0,3	5,12	1,1	0,71	0
30	71,4	0,5	5,09	1,8	0,98	0
31	73,1	0,4	2,33	2,9	1	0
media	68,25	0,56	4,46	1,88	1,05	0,73
Limiti	<i>80</i>	<i>50</i>	<i>10</i>	<i>50</i>	<i>10</i>	<i>10</i>



ACCAM S.P.A.


REPORT LINEA 2 LUGLIO 2020						
Data	NOx	SO ₂	HCl	CO	PLV	NH ₃
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	61,7	0,9	4,65	4,3	0,75	1,3
2	63,5	1	4,85	4,5	0,66	0,83
3	64	1	5,07	6	0,7	0,7
4	66,1	1,1	4,58	5,9	0,66	1,01
5	65,8	1,3	4,97	4,9	0,61	0,65
6	67	1,5	5,14	5,7	0,65	0,77
7	69,5	1,4	4,95	6,8	0,66	0,82
8	70,5	1,3	5	4,9	0,74	0,73
9	72,3	0,9	5,04	4,9	0,71	1,48
10	65,4	0,6	4,89	5,2	0,75	3,5
11	68	0,6	4,57	6,6	0,73	1,62
12	71,8	0,5	4,47	5,8	0,67	1,58
13	72,5	1,2	4,7	8,7	0,75	2,06
14	75	0,7	4,93	7,3	0,79	2,09
15	69,6	1,3	4,81	9,9	0,97	2,33
16	64	0,8	3,08	6,4	2,07	1,77
17	Linea ferma per manutenzione					
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
media	67,92	1,01	4,73	6,11	0,80	1,45
Limiti	<i>80</i>	<i>50</i>	<i>10</i>	<i>50</i>	<i>10</i>	<i>10</i>



ACCAM S.P.A.


TREND PERCENTUALE INQUINANTI

LINEA 1

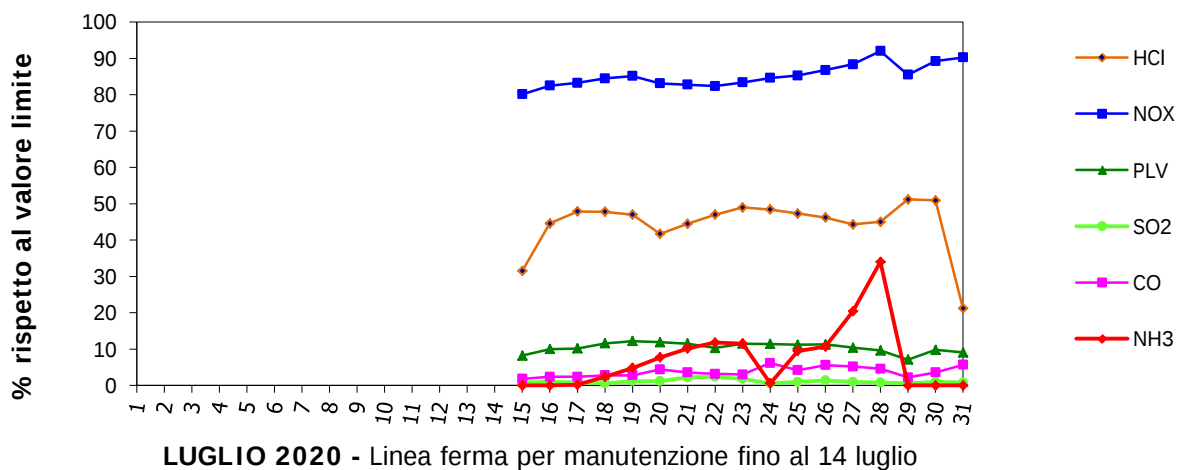

TREND PERCENTUALE INQUINANTI

LINEA 2

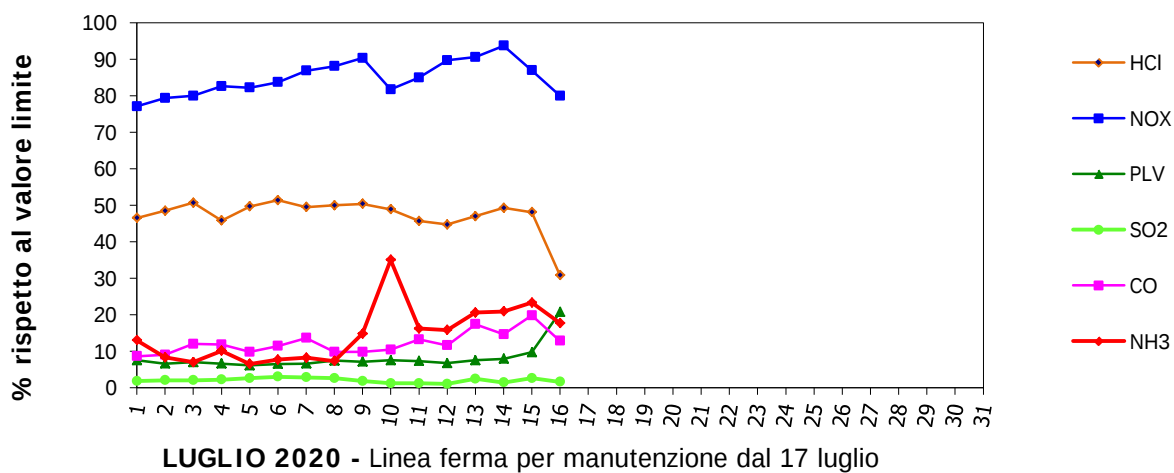

ENERGIA ELETTRICA

L'impianto ACCAM S.P.A nel mese di giugno 2020 non ha prodotto energia elettrica.



ACCAM S.P.A.

EMISSIONI

REPORT LINEA 1 AGOSTO 2020						
Data	NOx	SO ₂	HCl	CO	PLV	NH ₃
	<i>mg/Nm³</i>	<i>mg/Nm³</i>	<i>mg/Nm³</i>	<i>mg/Nm³</i>	<i>mg/Nm³</i>	<i>mg/Nm³</i>
	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>
1	73,5	0,3	1,82	2,4	1,08	0
2	71,9	0,6	4,71	2,3	1,12	0
3	74,5	0,6	4,65	2,8	1,13	0
4	75	0,5	4,4	3,2	1,19	0
5	71,8	0,5	4,29	2,4	1,21	0
6	70,6	0,4	4,48	2,1	1,19	0
7	71	0,5	3,95	3,6	1,19	0
8	70,4	0,6	4,24	3,4	1,22	0,02
9	66,9	0,6	4,12	3,3	1,09	0
10	66	0,6	4,22	3,5	1,16	0
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
media	71,16	0,52	4,09	2,90	1,16	0,00
Limiti	<i>80</i>	<i>50</i>	<i>10</i>	<i>50</i>	<i>10</i>	<i>10</i>





ACCAM S.P.A.

REPORT LINEA 2 AGOSTO 2020						
Data	NOx	SO ₂	HCl	CO	PLV	NH ₃
	<i>mg/Nm³</i>	<i>mg/Nm³</i>	<i>mg/Nm³</i>	<i>mg/Nm³</i>	<i>mg/Nm³</i>	<i>mg/Nm³</i>
	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14	63,7	2,1	4,76	6	2,34	1,33
15	63,5	2,7	4,56	3,9	1,68	1,23
16	62,9	1	4,65	4,1	1,93	1,96
17	63	0,8	4,77	3,6	1,76	1,73
18	64	1,1	5,28	4	1,4	1,23
19	62	0,8	4,83	4,7	1,24	1,14
20	60,3	0,9	4,58	4,2	1,28	1,18
21	61	1,2	5,5	4,5	1,53	1,18
22	61	1	4,76	4,7	1,35	1,38
23	64,3	1,6	5,49	4,7	1,77	1,49
24	63,6	1,1	5,24	4,3	1,2	1,57
25	67,2	1	4,71	3,7	1,2	1,64
26	66,9	1,5	5,12	3,8	1,16	1,29
27	65,3	1,4	4,15	3,4	1,09	0,72
28	68,8	1	5,19	3,3	1,24	1,48
29	71	0,8	4,63	4,2	1,27	2,36
30	66,3	0,9	4,78	4,8	1,24	1,88
31	70,3	1,8	4,51	4,1	1,13	2,84
media	64,73	1,26	4,86	4,22	1,43	1,54
Limiti	<i>80</i>	<i>50</i>	<i>10</i>	<i>50</i>	<i>10</i>	<i>10</i>



ACCAM S.P.A.

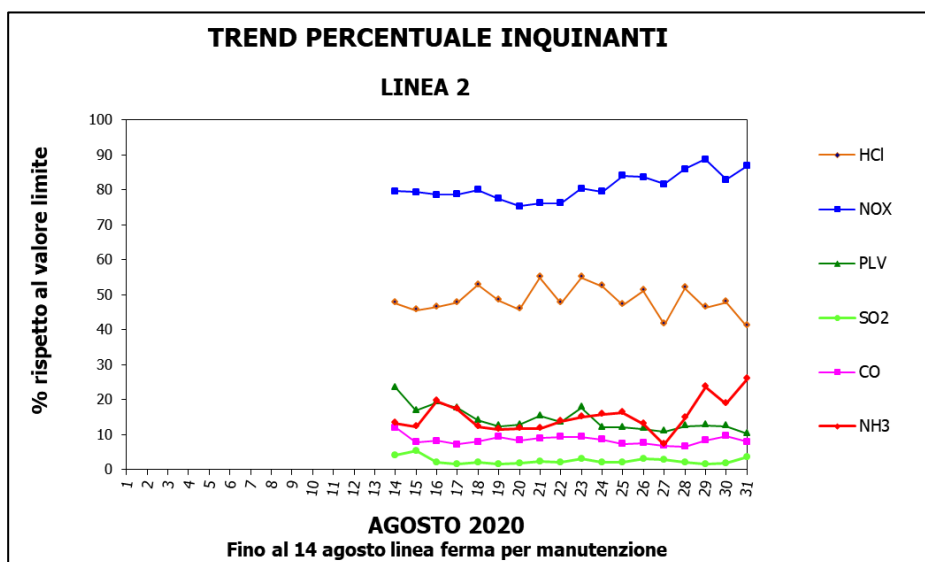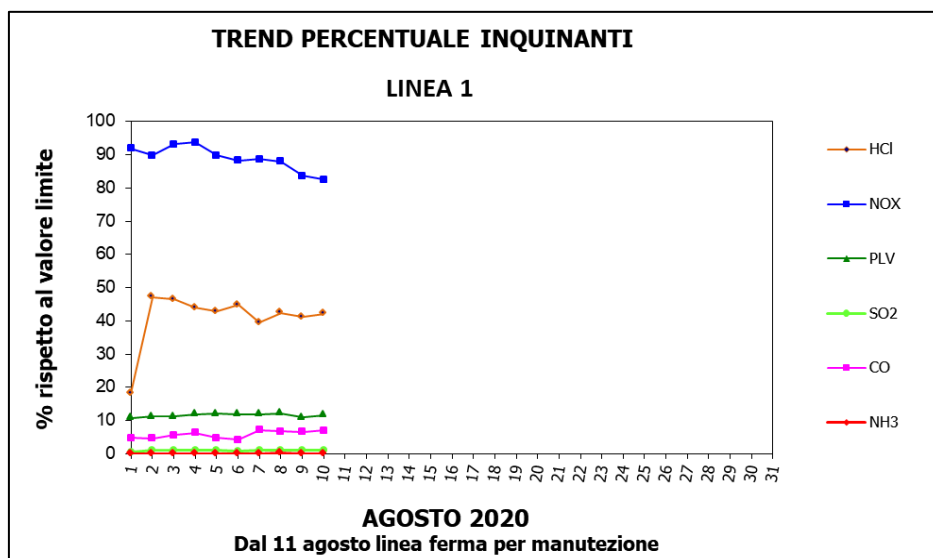

ENERGIA ELETTRICA

L'impianto ACCAM S.P.A nel mese di agosto 2020 non ha prodotto energia elettrica.



ACCAM S.P.A.

EMISSIONI

REPORT LINEA 1 SETTEMBRE 2020						
Data	NOx	SO ₂	HCl	CO	PLV	NH ₃
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	68,6	1,3	4,64	1,6	2,27	0,24
2	70,8	1,9	4,79	1,6	1,96	0,08
3	70	0,9	5,01	1,3	1,96	0,04
4	59,7	1,5	3,94	3,9	1,69	0,18
5	73,2	1,9	5,54	2,2	1,87	0,53
6	71,3	1,3	5,72	2	1,72	0,23
7	75,9	0,6	4,99	2,9	1,6	0,62
8	68	0,4	4,81	2,9	1,49	0,02
9	67	0,5	4,82	2,9	1,86	0,1
10	73,8	0,4	4,8	1,9	1,72	0
11	63,5	0,4	4,79	1,5	1,6	0,07
12	60,4	0,8	4,79	2,5	1,59	0,15
13	61,7	0,5	4,83	1,5	2	0,21
14	61,7	0,4	4,93	1,4	1,46	0,4
15	62,8	0,3	4,85	1	0,97	0,05
16	62,6	0,3	4,78	1,7	1,02	0,17
17	64,5	0,5	4,97	2,2	1,69	0,03
18	64,4	0,5	4,77	1,7	2,06	0,1
19	64,2	0,4	4,91	1,9	2,03	0,12
20	65,2	0,7	5,08	1,7	1,96	0,25
21	64,5	0,7	5,32	3,4	1,98	0,08
22	LINEA FERMA PER MANUTENZIONE					
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
media	65,42	0,46	4,85	2,00	1,62	0,16
Limiti	80	50	10	50	10	10



ACCAM S.P.A.

REPORT LINEA 2 SETTEMBRE 2020						
Data	NOx	SO ₂	HCl	CO	PLV	NH ₃
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	68,1	1,1	4,8	4,8	1,12	2,03
2	67,7	0,9	4,93	4,6	1,07	1,66
3	67,7	0,7	4,64	4,4	1,1	1,67
4	65,5	1,2	6,4	4,7	1,12	1,57
5	66,1	1,5	6,49	4,2	0,86	1,05
6	70,2	2,1	6,41	3,3	0,85	0,8
7	71,7	1,7	6,22	3,4	0,78	1,13
8	63,9	1,3	4,98	4,5	0,85	0,57
9	60	1,4	4,94	4,7	0,94	0,7
10	64,4	1,4	4,7	4,5	0,81	0,66
11	62,9	1,5	4,7	4,4	0,94	1,17
12	LINEA FERMA PER MANUTENZIONE					
13						
14						
15						
16						
17	61,2	1,3	5,84	5,9	0,99	0,61
18	62	1,4	4,42	5,1	1,03	0,55
19	59,8	1,4	4,83	5,5	1,05	0,64
20	60,9	1,4	4,88	5,2	0,97	0,41
21	62,4	0,6	4,64	5,2	0,99	1,14
22	61,2	0,8	4,79	3,2	0,98	0,96
23	56,1	1,3	4,54	3,8	0,82	0,64
24	59	1,3	4,81	4,5	0,89	0,48
25	58,9	1,3	5,64	4,9	0,95	0,53
26	62,9	1,2	4,32	5,1	0,86	0,7
27	67,2	1,3	5,1	5,8	0,99	0,58
28	59,1	1,3	4,39	5,4	0,88	0,51
29	63	1,3	4,95	5,1	0,99	0,57
30	69,1	1,3	4,78	4,8	2,11	0,75
media	63,64	1,28	5,09	4,68	1,00	0,88
Limiti	80	50	10	50	10	10



ACCAM S.P.A.

ENERGIA ELETTRICA

L'impianto ACCAM S.P.A nel mese di settembre 2020 non ha prodotto energia elettrica.



ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

EMISSIONI

REPORT LINEA 1 OTTOBRE 2020						
Data	NOx	SO ₂	HCl	CO	PLV	NH ₃
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	LINEA FERMA PER MANUTENZIONE					
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13	63,4	0,5	4,27	2,3	2,32	0,01
14	62,6	1	4,71	3,3	2,55	0,09
15	59	0,8	4,87	2,1	1,99	0
16	64	0,9	4,82	1,9	1,78	0
17	66,1	0,8	4,82	2,1	1,79	0
18	66	0,9	4,85	2,2	1,92	0
19	67,9	0,5	4,95	1,6	1,98	0,01
20	66,5	1,1	5,65	2,4	1,88	0
21	67,3	0,3	4,91	1,4	1,88	0
22	67,4	1	4,93	1,2	1,81	0,04
23	66,2	0,3	4,86	1,3	2,32	0
24	65,9	0,3	4,89	1,9	2,19	0,11
25	68,9	0,7	4,79	3	2,17	0,1
26	66,7	0,3	4,96	2,1	2,54	0
27	66,3	0,3	4,83	1,9	2,23	0,01
28	67,6	0,3	4,92	1,4	2,31	0
29	65,5	0,3	4,9	1,4	2,33	0,01
30	63,7	0,3	4,92	1,6	2,5	0,29
31	63,4	0,9	5,26	1,7	2,26	0,26
media	65,49	0,61	4,90	1,94	2,14	0,05
Limiti	80	50	10	50	10	10



ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

REPORT LINEA 2 OTTOBRE 2020						
Data	NO _x	SO ₂	HCl	CO	PLV	NH ₃
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	57,8	1,2	4,61	4,6	1,05	0,77
2	56,9	1,3	4,77	5,1	1,17	0,55
3	57,3	1,3	4,72	4,6	1,2	0,88
4	58,4	1,3	4,8	5,3	1,06	0,74
5	58,4	1,3	4,85	4,9	0,95	0,78
6	57,1	1,3	4,25	4,6	1,02	1,03
7	59,4	1,3	4,94	4,8	0,99	1,18
8	59,1	1,3	5,27	4,4	1,05	0,94
9	58,4	1,3	4,32	4	1,02	1,03
10	59,1	1,3	5	4,5	0,93	1,04
11	58,1	1,4	4,56	4,8	1,17	0,86
12	59,9	1,3	4,82	4,1	1,01	1
13	59,3	1,3	4,23	4,9	0,92	1,28
14	60,7	1	4,53	4,7	1,13	2,01
15	64,8	0,1	4,37	3,6	0,86	3,34
16	66,4	0,1	4,55	3,7	0,89	3,05
17	66	0,1	4,57	4	0,99	2,81
18	67,4	0,2	4,86	4,6	0,96	2,84
19	64	0,1	4,91	4,8	0,94	3,13
20	67,9	0,1	5,23	3,6	0,93	2,75
21	62,9	0,2	4,74	4	0,75	2,56
22	61,7	0,3	4,67	4,5	0,72	2,52
23	59	0,1	4,43	4,7	1,03	3,15
24	62,3	0	4,36	4,2	0,85	3,16
25	63,3	0	4,55	5,2	0,93	2,72
26	66,8	0,2	4,66	3,9	1,02	2,67
27	67	0,1	4,37	3,2	0,91	2,6
28	67,7	0,1	4,55	4,6	0,96	2,68
29	63,1	0	4,82	3,8	0,92	2,84
30	59,8	0,1	4,47	4	1	3,13
31	59,6	0	5,84	3,8	1,03	2,24
media	61,60	0,64	4,70	4,37	0,98	2,01
Limiti	<i>80</i>	<i>50</i>	<i>10</i>	<i>50</i>	<i>10</i>	<i>10</i>



ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018




SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127


TREND PERCENTUALE INQUINANTI

LINEA 1

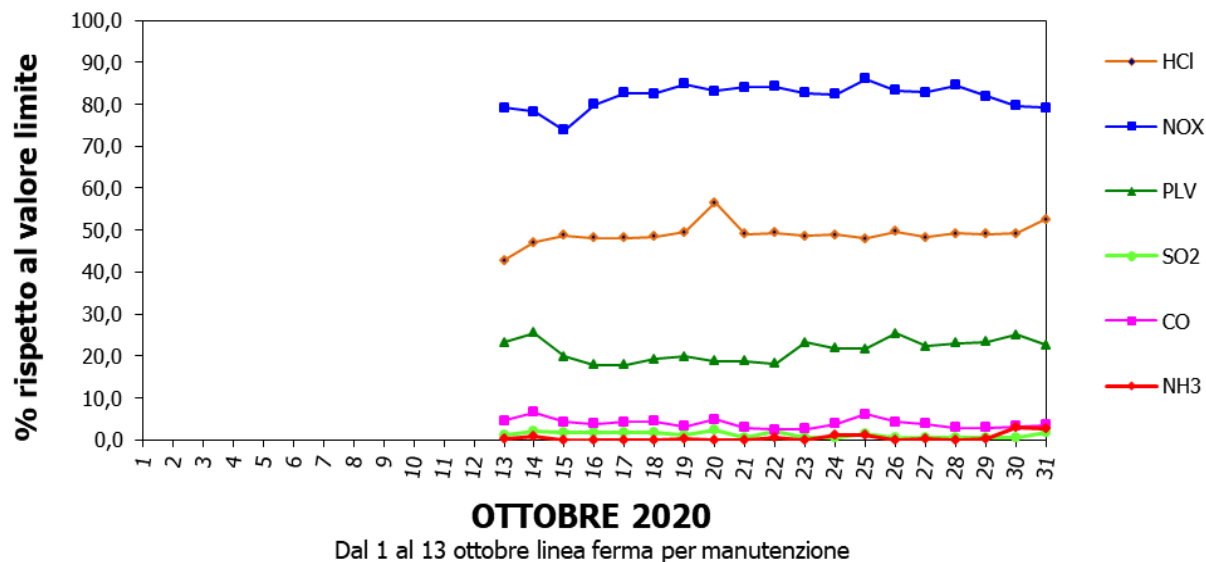

TREND PERCENTUALE INQUINANTI

LINEA 2

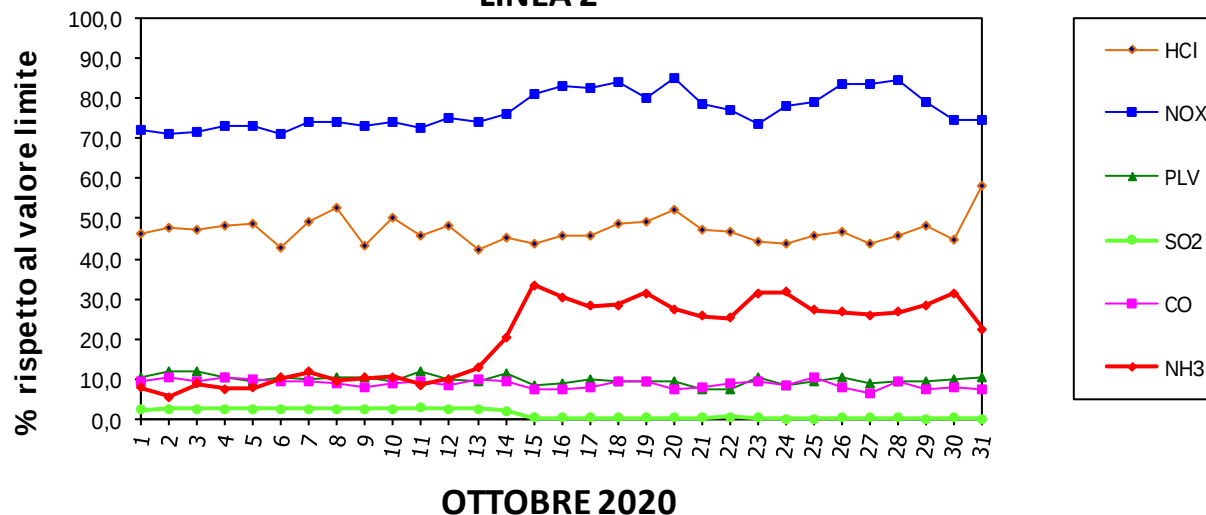

ENERGIA ELETTRICA

L'impianto ACCAM S.P.A nel mese di ottobre 2020 non ha prodotto energia elettrica.



ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

EMISSIONI

REPORT LINEA 1 NOVEMBRE 2020						
Data	NOx	SO ₂	HCl	CO	PLV	NH ₃
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	62	0,3	5,14	2	2,53	0,34
2	62,8	0,3	5,52	1,7	2,52	0,18
3	63,7	0,3	6,29	1,4	2,64	0,19
4	62,7	0,3	4,71	1,3	2,31	0,08
5	64	0,3	4,88	1,5	2,66	0,18
6	63,9	0,3	4,86	1,4	2,42	0,16
7	65,4	0,3	5,09	1,9	2,73	0,25
8	LINEA FERMA PER MANUTENZIONE					
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19	61,7	0,3	0,61	1,3	2,04	0,1
20	60,6	1,6	5,23	1,3	2,74	0,07
21	61,8	0,4	4,09	1,8	2,54	0,05
22	61,8	0,6	4,72	2	2,44	0,05
23	61,7	0,5	4,52	2,2	2,67	0,05
24	62,2	0,4	4,67	1,4	2,54	0,07
25	61,8	0,4	4,97	1,7	2,58	0,11
26	62,6	0,3	4,86	1,5	2,74	0,05
27	63,2	0,3	4,7	1,7	2,79	0,07
28	63,1	1,1	4,62	1,6	2,46	0,09
29	63,3	0,8	4,86	1,9	2,28	0
30	63,6	0,8	3,39	1,9	2,6	0
media	62,73	0,51	4,62	1,66	2,54	0,11
Limiti	80	50	10	50	10	10



ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

REPORT LINEA 2 NOVEMBRE 2020						
Data	NOx	SO ₂	HCl	CO	PLV	NH ₃
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	59,5	0	5,28	3,9	0,97	2,46
2	51,4	0,1	4,82	3,5	1,07	2,59
3	57	0,9	5,58	3,5	1,15	1,4
4	60,9	1,2	4,85	4,4	1,06	0,59
5	61,2	1,3	4,7	5,3	1,13	0,68
6	64,1	1,3	4,93	4,3	1,01	0,69
7	60,1	1,3	4,62	4,6	1,12	0,62
8	62,4	1,3	4,89	4,2	1,14	0,71
9	61,1	0,9	5,09	4,6	1,17	1,41
10	61,9	0,5	4,86	4,4	1,22	2,1
11	63,6	0,5	4,67	4,4	1,28	1,82
12	64,4	0,5	4,62	4,6	1,19	1,89
13	63,4	0,5	4,46	4,7	1,3	2,4
14	65,1	0,5	4,58	5,4	1,37	2,45
15	67,1	0,6	4,9	4,8	1,39	3,35
16	LINEA FERMA PER MANUTENZIONE					
17						
18						
19						
20						
21	57,6	0,6	5,05	4,4	2,28	1,69
22	58,5	0,6	4,7	3,9	1,75	1,99
23	60,5	0,7	4,97	5,1	1,75	1,63
24	60,5	0,5	4,59	5	1,41	1,58
25	62,7	0,5	4,74	5,7	1,47	1,59
26	61,6	0,6	3,84	6,4	1,46	1,58
27	61,1	0,5	4,95	6,2	1,55	1,83
28	60,9	0,5	4,93	6,6	1,43	1,65
29	61,9	0,5	4,85	5,4	1,27	1,7
30	64,4	0,5	4,73	5,8	1,52	1,78
media	61,32	0,68	4,81	4,84	1,34	1,69
Limiti	80	50	10	50	10	10



ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018




SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127


TREND PERCENTUALE INQUINANTI

LINEA 1

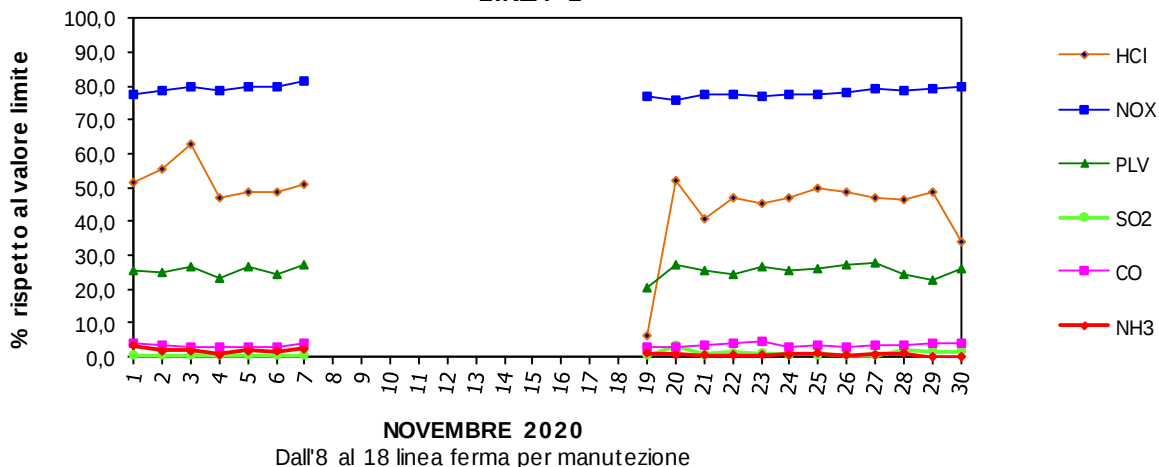

TREND PERCENTUALE INQUINANTI

LINEA 2

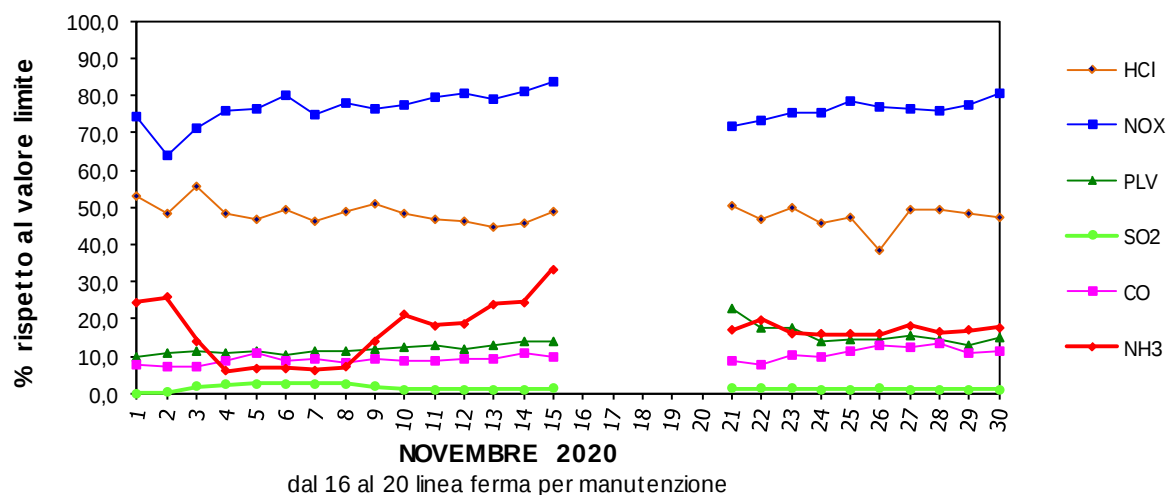

ENERGIA ELETTRICA

L'impianto ACCAM S.P.A nel mese di novembre 2020 non ha prodotto energia elettrica.



ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

EMISSIONI

REPORT LINEA 1 DICEMBRE 2020						
Data	NOx	SO ₂	HCl	CO	PLV	NH ₃
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	62,2	0,4	5,24	1,4	2,75	0,05
2	62,9	0,4	4,97	1,9	2,81	0,12
3	62,9	0,4	4,56	1,6	2,83	0,13
4	62,6	0,6	4,8	1,9	3,29	0,37
5	59,3	0,6	4,8	1,9	3,08	0,25
6	59,7	0,4	4,83	1,7	2,71	0,25
7	62,4	0,5	4,69	2,1	2,87	0,17
8	64,9	0,4	4,79	2,7	2,8	0,01
9	67,6	1,1	4,73	2,1	1,55	0,71
10	67,9	1,9	4,71	1,1	0,05	1,72
11	67,9	1,7	4,65	1,3	0,04	1,71
12	64,7	1,7	3,98	0,5	0,02	1,79
13	67,4	1,7	4,6	0,8	0,03	1,72
14	67,7	1,8	4,65	0,5	0,11	1,66
15	67,4	3,2	4,46	1,2	0,03	1,79
16	LINEA FERMA PER MANUTENZIONE					
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28	59,9	1,7	1,51	0,7	0,03	1,58
29	61,8	2	4,29	1,5	0,03	1,83
30	63,8	2,2	5,06	1,2	0,02	1,55
31	61,5	2	4,43	1,7	0,03	1,66
media	63,92	1,30	4,51	1,46	1,32	1,00
Limiti	80	50	10	50	10	10



ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

REPORT LINEA 2 DICEMBRE 2020						
Data	NOx	SO ₂	HCl	CO	PLV	NH ₃
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	63,7	0,6	4,7	4,7	1,53	2,07
2	64,1	0,7	4,77	4,9	1,62	2,05
3	65,1	1,2	3,81	5,8	1,64	1,8
4	67,4	0,9	4,54	5,5	1,87	3,04
5	61,3	0,8	4,74	5,5	1,67	3,61
6	60,4	0,7	3,75	4,7	1,57	3,25
7	64,3	0,9	4,9	5,6	1,61	2,82
8	66,3	0,9	4,57	5,7	1,38	2,08
9	68,3	1,4	4,72	4,3	0,81	1,73
10	67,8	2,2	4,66	4,2	0,04	1,7
11	68,6	2,2	4,27	4,3	0,02	2,07
12	70,4	2,2	3,35	3,5	0	1,35
13	69,7	2,1	4,67	4,3	0	1,27
14	68,6	2,1	4,67	4,5	0	1,39
15	66,8	2,1	4,46	2,8	0	1,04
16	68,5	2,1	4,88	3,3	0,01	1,29
17	68,1	2,1	4,46	3,4	0	1,5
18	66,6	2,1	4,93	3,5	0	1,51
19	65,7	2	4,58	4	0	1,58
20	67,5	2	4,48	2,8	0	1,8
21	67,2	2,3	4,96	4,2	0	1,76
22	69,1	2,2	4,55	3,5	0	1,78
23	69	2,4	4,55	3,4	0	2,27
24	69,3	2,3	4,52	4,1	0	1,8
25	66	2,5	4,52	4,4	0	2,07
26	65,6	2,2	4,98	3,8	0	1,53
27	65,4	2,2	4,28	4,1	0,01	1,42
28	65,4	2,2	4,4	3,6	0,01	1,84
29	63,9	2,1	4,68	4,1	0,01	1,53
30	64,7	2,2	5,01	4,8	0,01	1,69
31	62,6	2,7	4,62	11,7	0,01	2,38
media	66,37	1,83	4,55	4,48	0,45	1,90
Limiti	80	50	10	50	10	10





ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

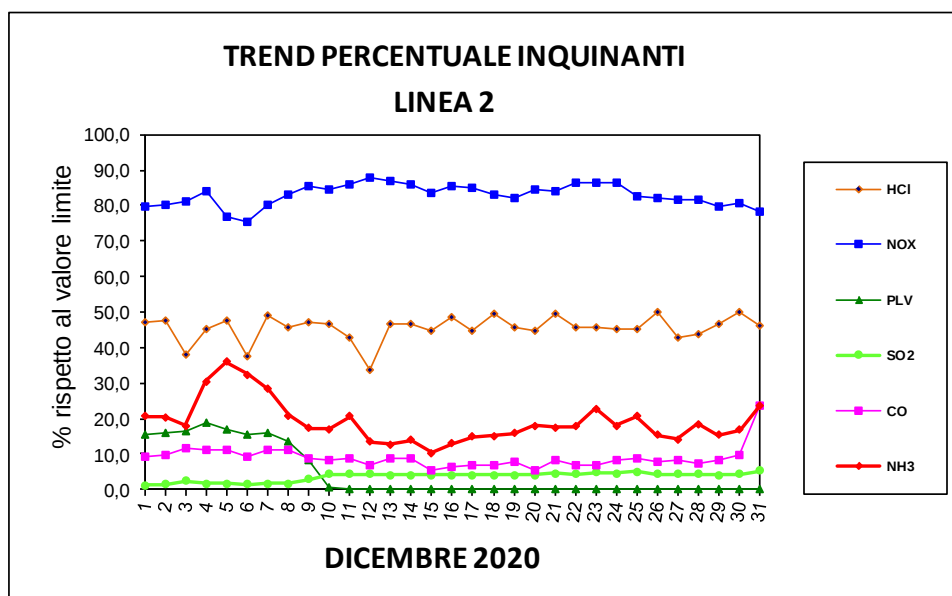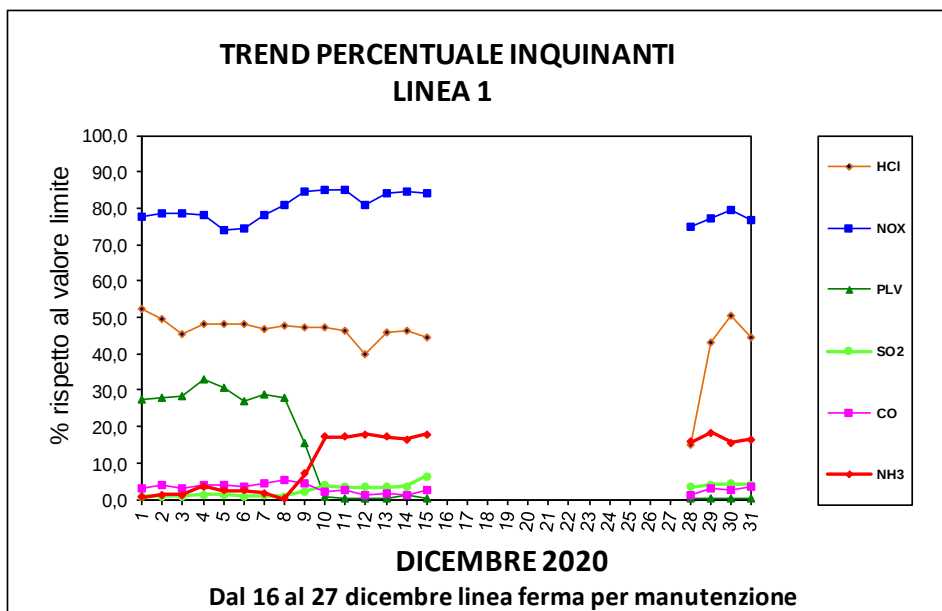

ENERGIA ELETTRICA

L'impianto ACCAM S.P.A nel mese di dicembre 2020 non ha prodotto energia elettrica.