



**ACCAM S.P.A.**

UNI EN ISO 14001:2015  
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE  
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121  
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

## EMISSIONI

REPORT LINEA 1 GENNAIO 2021						
Data	NOx	SO <sub>2</sub>	HCl	CO	PLV	NH <sub>3</sub>
	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	61,7	2,5	4,64	3,7	0,03	1,43
2	63	2,1	4,32	1,5	0,03	1,6
3	Linea ferma per manutenzione					
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15	66,5	1,7	4,31	0,9	0,02	1,47
16	66,2	1,6	4,35	1,7	0,03	1,55
17	Linea ferma per manutenzione					
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
media	<b>64,35</b>	<b>1,98</b>	<b>4,41</b>	<b>1,95</b>	<b>0,03</b>	<b>1,51</b>
Limiti	80	50	10	50	10	10



# ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015  
UNI ISO 45001:2018SISTEMI DI GESTIONE  
CERTIFICATISEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121  
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

REPORT LINEA 2 GENNAIO 2021						
Data	NOx	SO <sub>2</sub>	HCl	CO	PLV	NH <sub>3</sub>
	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	64,9	2,2	4,79	4,7	0	2,48
2	64,1	2,2	4,26	3,3	0	2,97
3	65,1	2,4	4,64	3,4	0	2,21
4	64,8	2,3	4,67	2,5	0,01	2,23
5	66,7	2,4	4,52	3,3	0	3,51
6	71,7	2,4	3,51	3,6	0	2,66
7	69,6	2,7	4,43	2,8	0,01	2,34
8	72,4	2,7	4,93	4,2	0,01	2,5
9	74,3	2,3	4,34	5,3	0	1,99
10	75,2	2,9	4,48	5,2	0,01	2,15
11	71,4	3	5,17	4,7	0,01	2,21
12	71,9	2,4	4,74	4,8	0,01	2,52
13	73,8	1,9	4,64	3,9	0	1,71
14	70,5	1,8	4,49	4	0	0,99
15	66,1	2,3	5,04	6,1	0,01	1,45
16	66	2,2	4,02	4,8	0	2,05
17	64,9	2,5	4,67	5,2	0,01	1,98
18	67,3	2,5	5,37	5,3	0,01	1,95
19	66,7	2,2	4,41	3,1	0,01	1,59
20	68,4	2,4	4,73	3,5	0,01	1,3
21	66,8	2,2	4,62	4,8	0,01	1,21
22	67,3	2	4,9	3,6	0,01	1,34
23	65,2	2	4,57	4,1	0	1,29
24	67	2,2	4,15	5	0	1,74
25	67,5	2,3	4,54	5,1	0	1,57
26	65,4	2,1	4,66	9,9	0	1,3
27	67,4	2,2	4,38	4	0	1,27
28	67,4	2,3	4,71	4,6	0	1,23
29	67,6	2	4,62	4	0	1,26
30	67,1	2	4,46	4	0	1,39
31	67,1	2	4,41	4,8	0	1,47
media	<b>68,12</b>	<b>2,29</b>	<b>4,58</b>	<b>4,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1,87</b>
Limiti	80	50	10	50	10	10





ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015  
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE  
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121  
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

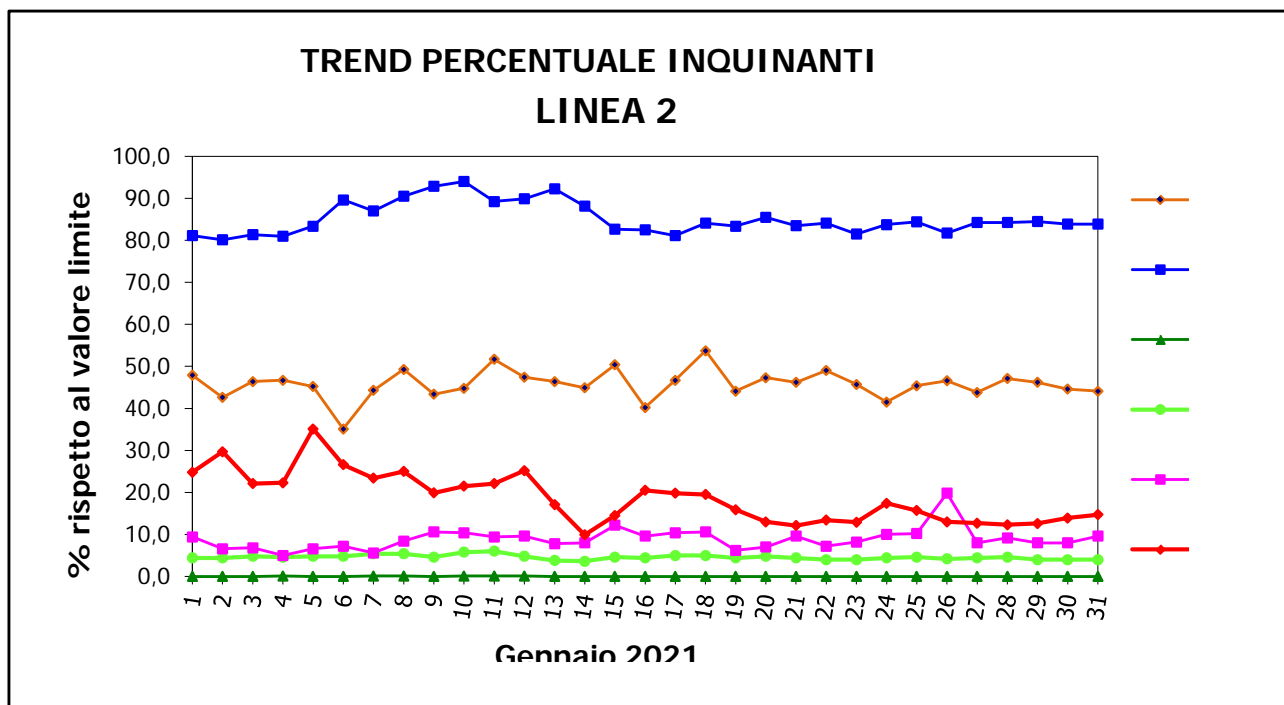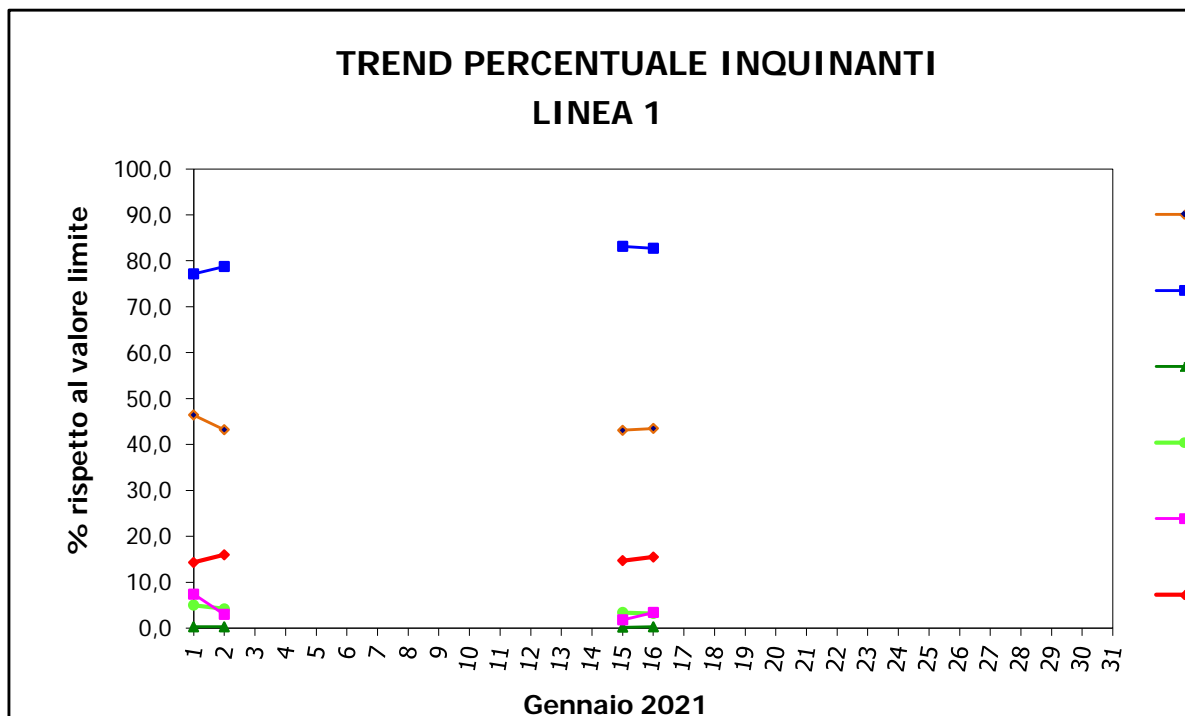

## ENERGIA ELETTRICA

L'impianto ACCAM S.P.A nel mese di gennaio 2021 non ha prodotto energia elettrica.

UFFICIO PROTOCOLLO, AFFARI GENERALI : TEL. 0331.351560 - FAX 0331.354133 - E-MAIL: [accam@accam.it](mailto:accam@accam.it) PEC: [amministrazione@pec.accam.it](mailto:amministrazione@pec.accam.it)  
UFFICIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE: TEL. 0331.351560 - PEC: [contabilita@pec.accam.it](mailto:contabilita@pec.accam.it)  
UFFICIO OPERATIONS: TEL. 0331.341979 - E-MAIL: [tecnico@accam.it](mailto:tecnico@accam.it) - PEC: [ufficiotecnico@pec.accam.it](mailto:ufficiotecnico@pec.accam.it)  
UFFICIO COMMERCIALE: TEL. 0331.351480 - E-MAIL: [commerciale@accam.it](mailto:commerciale@accam.it) - PEC: [commerciale@pec.accam.it](mailto:commerciale@pec.accam.it)  
UFFICIO INBOUND, PESA E TRASFERIMENTI: TEL. 0331 .341986 - FAX 0331.354133 - E-MAIL: [ufficio.pesa@accam.it](mailto:ufficio.pesa@accam.it)



ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015  
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE  
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121  
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

## EMISSIONI

REPORT LINEA 1 FEBBRAIO 2021						
Data	NOx	SO <sub>2</sub>	HCl	CO	PLV	NH <sub>3</sub>
	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	Linea ferma per manutenzione					
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10	67,0	1,2	3,1	2,6	0,1	1,2
11	69,5	1,5	4,5	1,6	0,0	1,3
12	69,0	1,7	4,5	1,6	0,0	1,5
13	69,5	1,9	4,5	1,5	0,0	1,7
14	70,4	2,6	4,7	2,7	0,0	1,8
15	70,9	2,1	4,5	1,7	0,0	1,6
16	70,6	2,0	4,6	1,6	0,0	1,8
17	69,9	2,5	4,6	2,2	0,0	1,7
18	67,8	1,8	4,7	2,6	0,0	1,7
19	68,1	2,0	4,7	1,1	0,0	1,7
20	71,5	2,1	4,1	1,4	0,0	1,3
21	69,1	2,1	4,0	1,0	0,0	1,4
22	69,1	1,7	4,7	0,4	0,0	1,5
23	69,2	1,5	3,8	0,7	0,0	1,5
24	65,8	1,4	4,1	1,1	0,0	1,8
25	67,8	1,5	4,6	1,6	0,0	1,8
26	69,5	1,4	4,4	1,4	0,0	1,9
27	68,6	1,5	4,8	1,4	0,0	2,0
28	69,2	2,7	3,8	1,7	0,0	2,0
media	<b>69,1</b>	<b>1,9</b>	<b>4,4</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>
Limiti	80	50	10	50	10	10



ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015  
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE  
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121  
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

REPORT LINEA 2 FEBBRAIO 2021						
Data	NOx	SO <sub>2</sub>	HCl	CO	PLV	NH <sub>3</sub>
	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	67,7	2,3	5,2	5,4	0,01	1,5
2	68,0	2,0	4,2	4,3	0,01	1,3
3	68,6	2,2	4,7	5,1	0,01	1,4
4	67,9	2,2	4,7	4,4	0,00	1,3
5	67,3	2,1	4,4	4,8	0,00	1,3
6	68,7	2,1	4,7	7,1	0,01	1,5
7	65,9	2,1	4,1	5,4	0,01	1,7
8	63,4	2,3	4,4	3,4	0,00	1,1
9	62,3	2,2	4,7	3,3	0,00	1,1
10	63,5	2,3	4,4	3,9	0,01	1,2
11	67,8	2,3	4,7	6,2	0,01	1,9
12	66,2	2,3	4,5	6,3	0,01	2,2
13	67,2	2,3	4,8	6,6	0,01	1,8
14	67,9	2,5	4,8	6,4	0,01	2,1
15	68,1	2,5	4,5	7,4	0,00	2,1
16	68,1	2,2	4,9	7,3	0,00	1,8
17	66,9	2,6	3,9	6,6	0,00	1,5
18	62,7	2,3	4,5	5,3	0,00	1,4
19	64,8	2,3	4,8	6,3	0,00	1,7
20	66,4	2,8	4,4	6,6	0,00	1,7
21	65,9	2,4	4,2	4,7	0,00	1,9
22	56,1	2,6	4,5	3,4	0,00	2,2
23	56,5	2,3	4,3	3,7	0,00	1,9
24	64,2	2,1	3,8	5	0,00	1,4
25	66,2	2,0	4,3	6,3	0,00	1,3
26	66,1	2,0	4,3	5,9	0,00	1,3
27	66,2	2,0	3,9	4,8	0,00	1,4
28	69,1	2,0	4,4	6,2	0,00	1,3
media	<b>65,7</b>	<b>2,3</b>	<b>4,5</b>	<b>5,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>
Limiti	80	50	10	50	10	10





ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015  
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE  
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121  
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

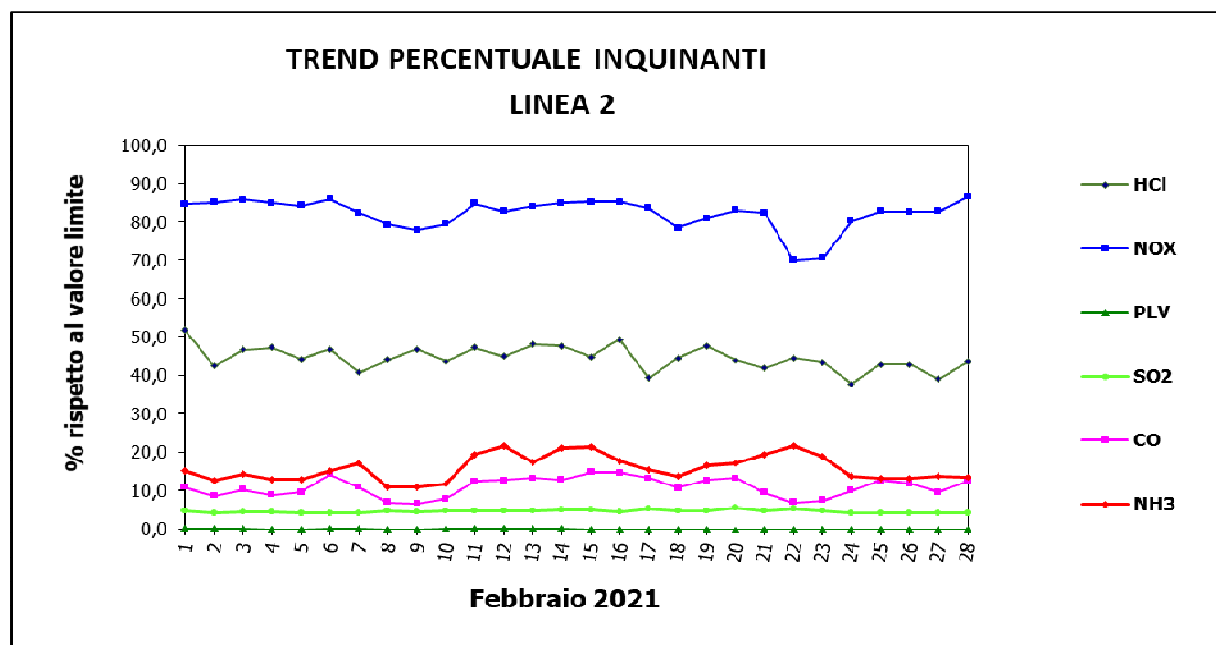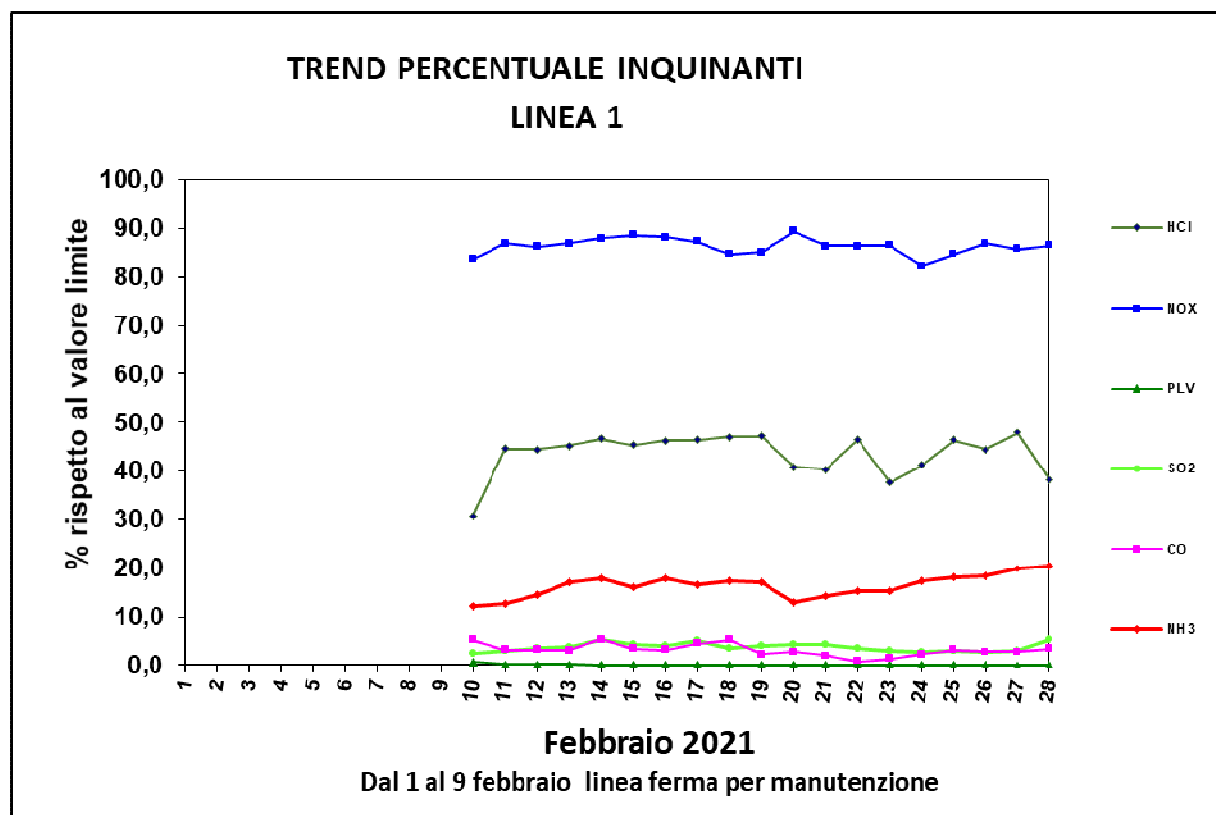

## ENERGIA ELETTRICA

L'impianto ACCAM S.P.A nel mese di febbraio 2021 non ha prodotto energia elettrica.



ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015  
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE  
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121  
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

## EMISSIONI

REPORT LINEA 1 MARZO 2021						
Data	NOx	SO <sub>2</sub>	HCl	CO	PLV	NH <sub>3</sub>
	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	71,6	1,8	4,9	2,3	0,01	1,6
2	67,5	2,5	4,6	1,7	0,01	1,8
3	68,5	1,4	4,5	1,2	0,01	0,9
4	68,0	1,4	4,5	0,8	0,01	1,1
5	65,5	1,5	4,4	3,0	0,01	0,7
6	Linea ferma per manutenzione					
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14	72,0	1,5	1,8	1,8	0,02	1,2
15	69,4	1,5	2,4	1,2	0,02	1,6
16	67,0	1,5	3,3	1,2	0,02	1,8
17	69,3	1,4	4,7	1,6	0,01	1,7
18	68,9	1,4	4,9	1,3	0,01	1,4
19	67,4	1,5	4,7	1,6	0,01	1,8
20	Linea ferma per manutenzione					
21	69,7	1,6	4,9	1,3	0,03	1,6
22	69,3	1,7	4,7	0,9	0,03	1,2
23	68,3	1,7	4,7	2,2	0,03	1,4
24	67,9	1,6	4,5	1,3	0,02	1,7
25	69,1	1,7	3,7	0,8	0,01	1,6
26	69,1	1,7	4,7	0,7	0,02	1,6
27	70,2	2,3	4,4	1,3	0,01	1,5
28	71,5	2,0	4,7	0,4	0,01	0,5
29	68,8	2,0	4,5	0,4	0,01	0,6
30	68,7	1,8	4,5	1,5	0,01	0,6
31	Linea ferma per manutenzione					
media	<b>68,9</b>	<b>1,7</b>	<b>4,3</b>	<b>1,4</b>	<b>0,02</b>	<b>1,3</b>
Limiti	80	50	10	50	10	10



ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015  
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE  
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121  
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

REPORT LINEA 2 MARZO 2021						
Data	NOx	SO <sub>2</sub>	HCl	CO	PLV	NH <sub>3</sub>
	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	66,6	2,0	4,5	6,2	0,00	1,4
2	64,9	2,1	4,9	6,1	0,00	1,6
3	64,8	2,1	4,4	5,2	0,00	1,3
4	64,3	2,2	4,8	4,7	0,00	1,8
5	64,6	2,3	4,8	5,6	0,00	2,0
6	68,4	2,0	4,6	4,8	0,02	1,4
7	68,6	2,1	4,5	5,9	0,00	1,7
8	69,5	2,1	4,8	4,8	0,00	1,3
9	67,9	2,1	4,2	8,1	0,03	1,3
10	69,6	2,1	4,7	3,3	0,02	1,3
11	67,2	2,2	5,4	8,4	0,05	1,9
12	66,4	2,0	4,6	5,0	0,03	1,7
13	65,5	2,1	4,5	5,5	0,18	1,9
14	66,6	2,2	5,0	4,5	0,15	1,5
15	67,4	2,3	4,6	5,5	0,19	1,4
16	67,9	2,4	4,6	5,7	0,26	1,6
17	66,4	2,7	4,5	6,4	0,23	1,8
18	68,3	2,0	5,0	6,0	0,30	1,2
19	68,7	2,2	4,6	5,6	0,00	1,8
20	69,8	2,4	4,7	6,4	0,00	1,7
21	70,0	2,6	4,6	6,6	0,00	2,1
22	67,8	2,3	4,7	5,8	0,00	2,2
23	66,7	2,4	4,6	6,6	0,00	1,9
24	68,0	2,8	4,5	8,5	0,00	1,8
25	67,2	2,9	3,8	5,3	0,00	1,5
26	68,2	2,4	4,0	6,8	0,00	2,3
27	69,1	2,2	4,7	7,2	0,00	1,3
28	68,4	2,7	4,7	5,9	0,00	1,3
29	62,5	2,6	4,7	6,3	0,00	1,7
30	65,0	2,4	4,5	5,7	0,00	1,7
31	67,5	2,1	4,7	6,0	0,00	1,6
media	<b>67,2</b>	<b>2,3</b>	<b>4,6</b>	<b>5,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>
Limiti	80	50	10	50	10	10







ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015  
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE  
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121  
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

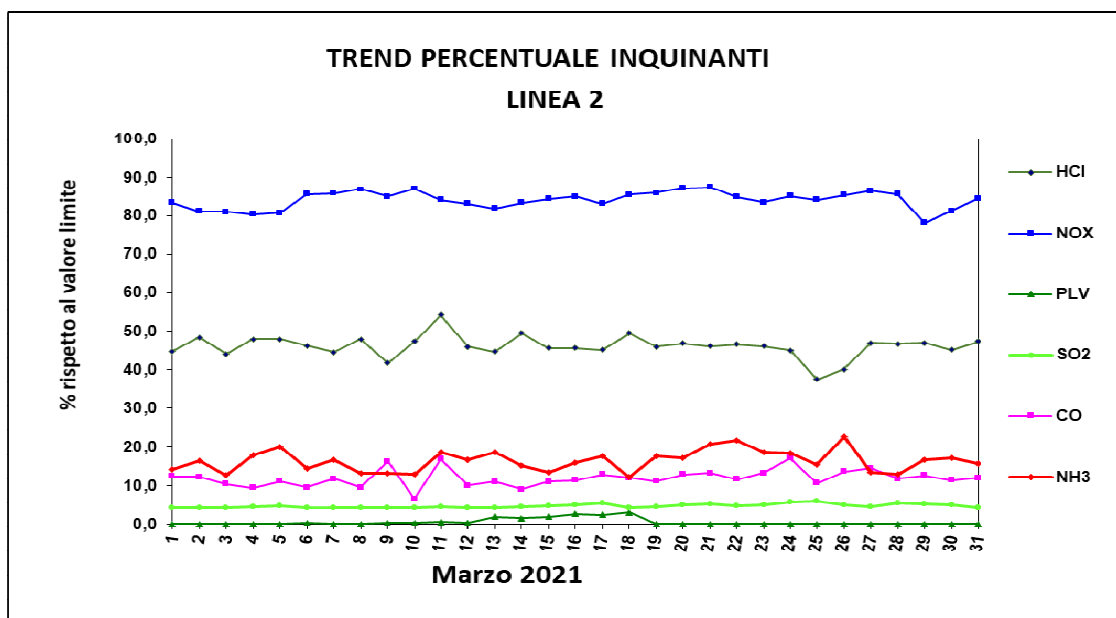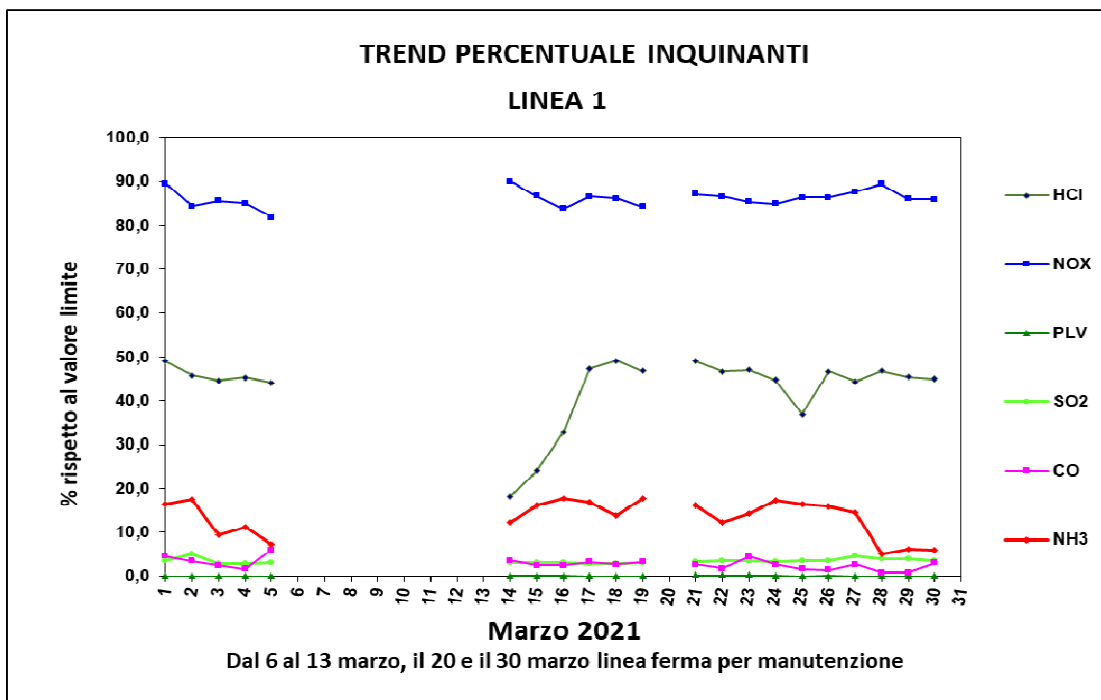

## ENERGIA ELETTRICA

L'impianto ACCAM S.P.A nel mese di marzo 2021 non ha prodotto energia elettrica.



ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015  
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE  
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121  
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

## EMISSIONI

REPORT LINEA 1 APRILE 2021						
Data	NOx	SO <sub>2</sub>	HCl	CO	PLV	NH <sub>3</sub>
	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	Linea ferma per manutenzione					
2						
3						
4						
5						
6						
7	72,9	1,5	3,88	4	0,01	0,89
8	60,3	2,2	2,15	4,3	0,01	0,89
9	61,1	1,7	0,15	1,9	0,01	1
10	Linea ferma per manutenzione					
11						
12						
13						
14	71,4	1,2	3,05	5,1	0,01	1,41
15	71,4	1,4	4,64	0,7	0,02	1,44
16	67,2	1,5	4,81	1,1	0,02	1,66
17	67,3	1,5	4,7	1,1	0,02	1,62
18	64,9	1,6	4,24	0,9	0,02	1,53
19	66,9	1,6	4,83	1,2	0,02	2,05
20	68,7	1,5	4,85	0,7	0,01	1,37
21	70,9	1,3	4,49	1,3	0,01	1,75
22	66,7	1,4	5,02	2,6	0,02	1,77
23	67,8	1,4	3,88	0,8	0,02	1,98
24	66,3	1,4	4,33	1,1	0,01	2,32
25	67,7	1,5	4,71	1,3	0,02	2,19
26	67,7	1,5	4,59	1,5	0,02	1,91
27	65,3	1,5	4,59	0,9	0,02	2,18
28	67,5	1,5	4,39	0,8	0,01	1,37
29	67,7	1,6	4,71	0,6	0,01	0,8
30	66,3	1,5	4,4	0,8	0,01	1,82
media	<b>67,3</b>	<b>1,5</b>	<b>4,1</b>	<b>1,6</b>	<b>0,02</b>	<b>1,6</b>
Limiti	80	50	10	50	10	10



ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015  
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE  
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121  
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

REPORT LINEA 2 APRILE 2021						
Data	NOx	SO <sub>2</sub>	HCl	CO	PLV	NH <sub>3</sub>
	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	68,8	2,1	4,7	5,9	0,00	1,4
2	68,6	2,1	4,5	5,5	0,00	1,4
3	69,4	2,1	4,6	6,0	0,00	1,5
4	71,5	2,3	4,6	6,0	0,00	1,7
5	69,2	2,2	4,4	5,5	0,00	1,6
6	68,3	2,3	4,1	4,9	0,00	1,4
7	68,3	2,6	4,5	5,0	0,00	1,1
8	69,5	2,6	4,2	4,8	0,00	1,1
9	68,9	2,3	4,8	4,7	0,00	1,0
10	69,3	2,3	4,6	5,0	0,00	1,1
11	70,1	2,6	4,5	6,1	0,00	1,0
12	71,4	2,5	5,1	5,3	0,00	1,1
13	70,4	2,3	4,3	7,6	0,00	1,5
14	71,6	2,1	4,3	7,2	0,00	1,5
15	73,5	2,3	4,5	5,0	0,00	1,5
16	69,4	2,3	4,3	5,6	0,00	1,7
17	67,0	2,1	4,6	5,4	0,00	1,6
18	70,0	2,5	4,1	5,4	0,00	1,6
19	68,4	2,5	4,2	5,3	0,00	1,8
20	67,3	2,4	4,6	5,9	0,00	1,4
21	68,6	2,3	4,6	5,0	0,00	1,1
22	64,1	2,8	3,5	5,2	0,01	0,9
23	Linea ferma per manutenzione					
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
media	<b>69,25</b>	<b>2,35</b>	<b>4,43</b>	<b>5,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1,4</b>
Limiti	80	50	10	50	10	10





ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015  
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE  
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121  
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

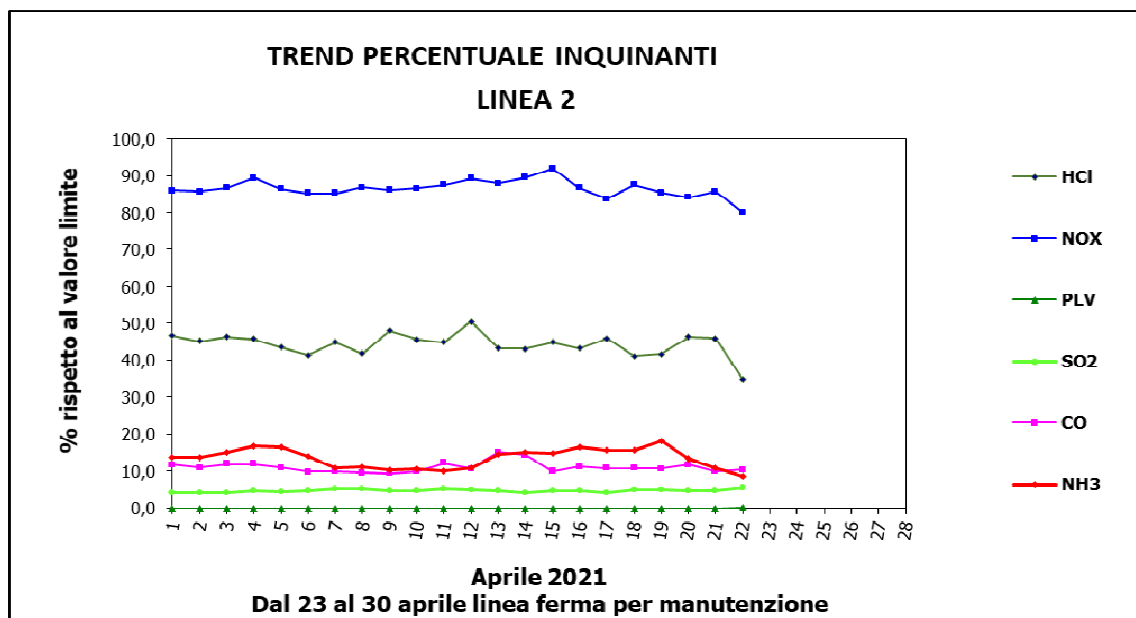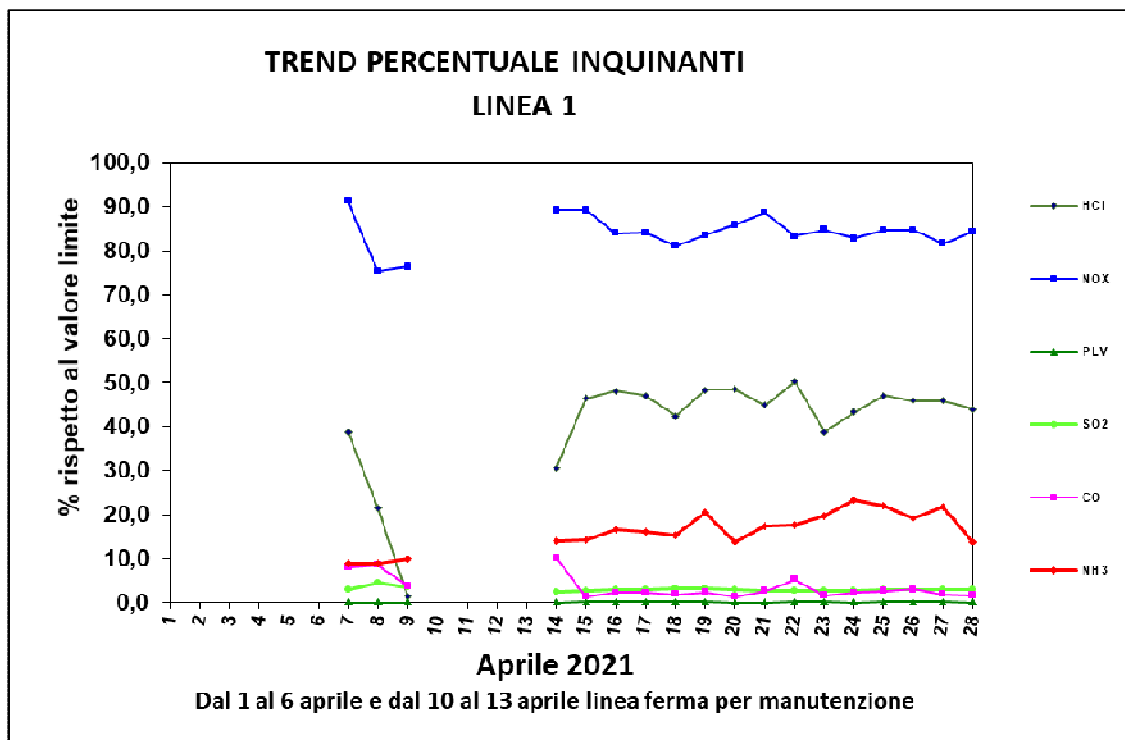

## ENERGIA ELETTRICA

L'impianto ACCAM S.P.A nel mese di aprile 2021 non ha prodotto energia elettrica.



ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015  
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE  
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121  
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

## EMISSIONI

REPORT LINEA 1 MAGGIO 2021						
Data	NOx	SO <sub>2</sub>	HCl	CO	PLV	NH <sub>3</sub>
	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	68,4	1,5	4,9	1,5	0,02	2,6
2	66,4	1,6	4,5	0,8	0,02	2,5
3	65,7	2,0	4,7	1,5	0,02	2,5
4	63,2	1,5	4,7	0,3	0,02	2,7
5	68,9	1,4	4,7	0,2	0,02	2,6
6	70,8	1,4	4,6	0,6	0,02	2,8
7	69,2	1,5	4,5	0,7	0,02	3,0
8	69,8	1,4	4,6	0,4	0,03	3,8
9	70,1	1,6	4,7	4,0	0,03	3,9
10	Linea ferma per manutenzione					
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
media	<b>68,1</b>	<b>1,5</b>	<b>4,7</b>	<b>1,1</b>	<b>0,02</b>	<b>2,9</b>
Limiti	80	50	10	50	10	10



ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015  
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE  
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121  
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

REPORT LINEA 2 MAGGIO 2021						
Data	NOx	SO <sub>2</sub>	HCl	CO	PLV	NH <sub>3</sub>
	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	Linea ferma per manutenzione					
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9	64,7	2,1	4,1	5,2	0,04	1,5
10	66,7	2,2	4,9	4,0	0,06	1,3
11	67,9	2,3	4,5	3,9	0,01	1,3
12	68,2	2,3	4,7	3,7	0,01	1,3
13	68,4	2,3	4,6	3,7	0,01	1,4
14	68,4	2,4	4,7	4,3	0,00	1,2
15	68,7	2,2	4,3	3,6	0,00	1,6
16	68,4	2,2	4,6	3,1	0,00	1,7
17	69,0	2,5	4,9	4,3	0,00	1,7
18	68,0	2,2	4,8	3,9	0,00	1,4
19	68,5	2,2	4,9	4,1	0,00	1,5
20	68,2	2,3	4,9	4,1	0,00	1,5
21	67,6	2,1	4,6	4,5	0,00	1,9
22	67,7	2,2	4,8	4,4	0,00	1,9
23	68,5	2,8	4,9	4,6	0,00	1,8
24	67,6	2,6	5,0	4,1	0,00	1,8
25	67,3	2,6	4,8	3,6	0,01	1,9
26	66,0	2,2	5,3	3,9	0,00	1,3
27	69,0	2,2	5,1	3,8	0,00	1,5
28	67,8	2,1	5,0	3,7	0,00	1,4
29	66,3	2,1	4,5	3,6	0,00	1,4
30	68,8	2,7	5,9	4,0	0,00	2,0
31	68,3	2,3	5,0	3,9	0,00	1,9
media	<b>67,8</b>	<b>2,3</b>	<b>4,8</b>	<b>4,0</b>	<b>0,01</b>	<b>1,6</b>
Limiti	80	50	10	50	10	10





ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015  
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE  
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121  
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

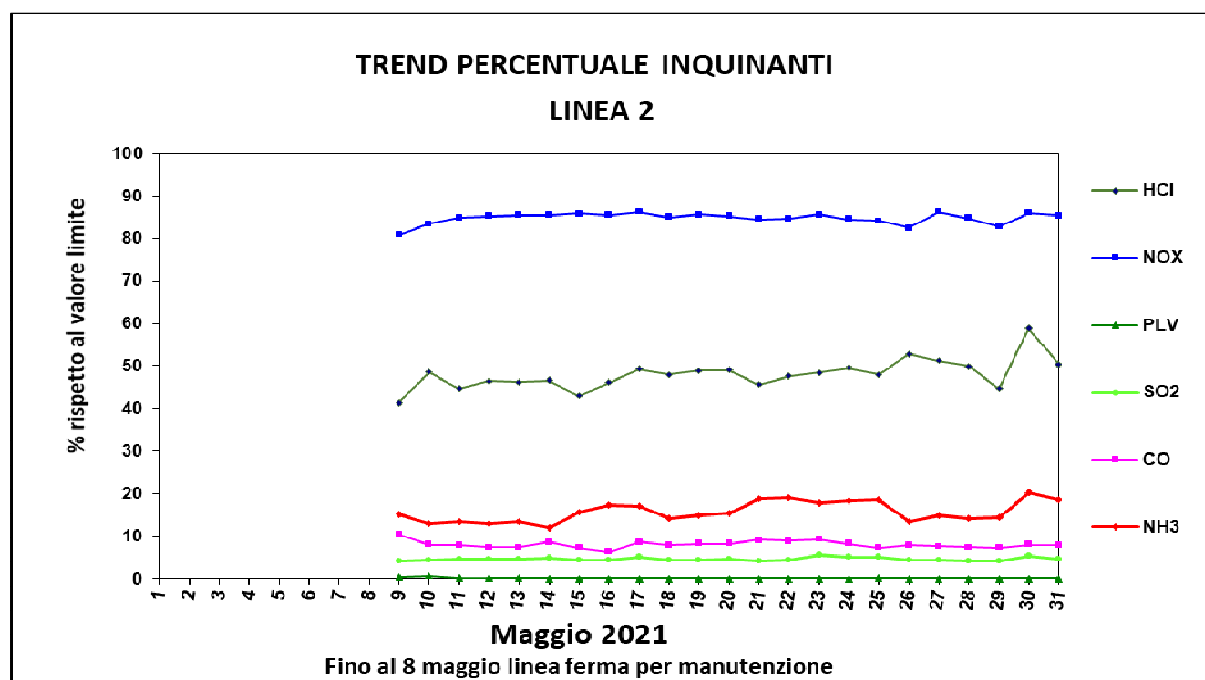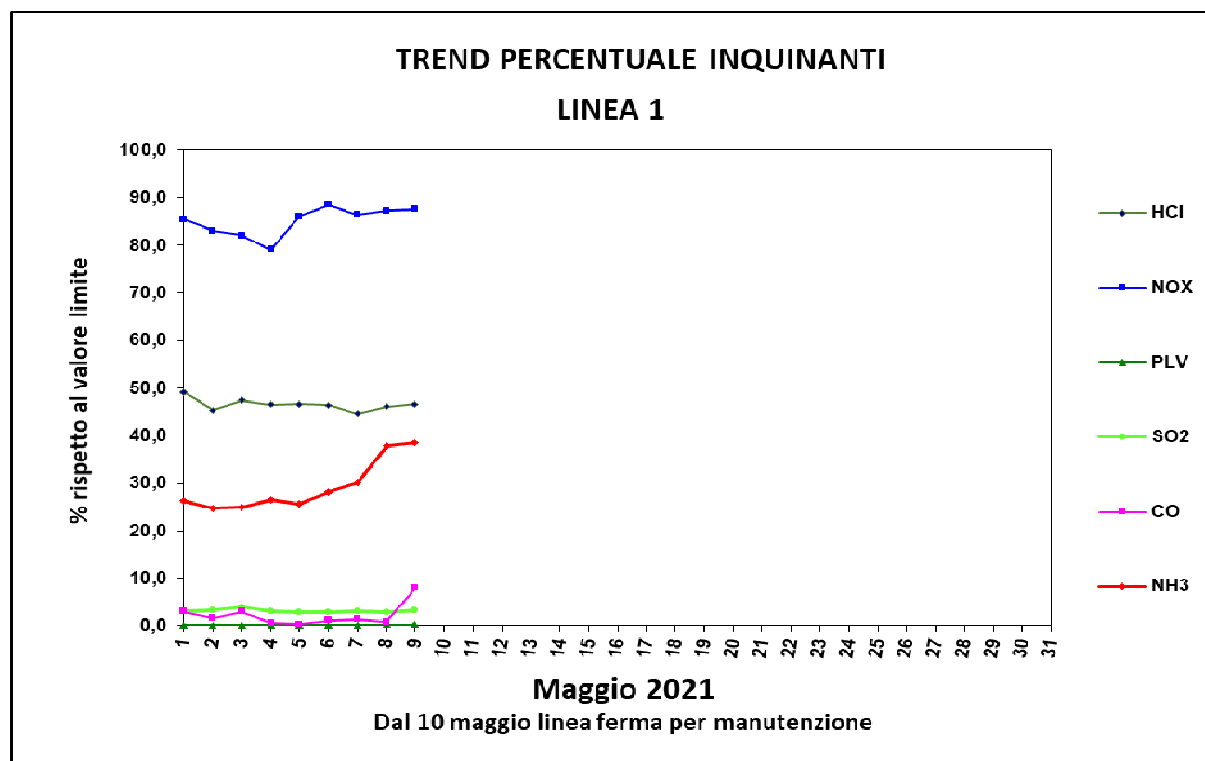

## ENERGIA ELETTRICA

L'impianto ACCAM S.P.A nel mese di maggio 2021 non ha prodotto energia elettrica.

UFFICIO SERVIZI GENERALI/APPALTI E CONTRATTI: TEL. 0331.351560 - FAX 0331.354477 / 0331.351780 - E-MAIL: [accam@accam.it](mailto:accam@accam.it) PEC: [amministrazione@pec.accam.it](mailto:amministrazione@pec.accam.it)  
UFFICIO SERVIZI FINANZIARI E DI RAGIONERIA: TEL. 0331.351560 - PEC: [contabilita@pec.accam.it](mailto:contabilita@pec.accam.it)  
UFFICIO TECNICO: TEL. 0331.341979 - FAX 0331.353420 - E-MAIL: [tecnico@accam.it](mailto:tecnico@accam.it) - PEC: [ufficiotecnico@pec.accam.it](mailto:ufficiotecnico@pec.accam.it)  
UFFICIO ACQUISTI: TEL. 0331.341979 - E-MAIL: [ufficio.acquisti@accam.it](mailto:ufficio.acquisti@accam.it)  
UFFICIO ACCETTAZIONE E STATISTICHE: TEL. 0331.341986 - FAX 0331.354133 - E-MAIL: [ufficio.pesa@accam.it](mailto:ufficio.pesa@accam.it)



ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015  
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE  
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121  
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

## EMISSIONI

REPORT LINEA 1 GIUGNO 2021						
Data	NOx	SO <sub>2</sub>	HCl	CO	PLV	NH <sub>3</sub>
	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
media						
Limiti	80	50	10	50	10	10

Linea ferma per manutenzione





# ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015  
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE  
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121  
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

REPORT LINEA 2 GIUGNO 2021						
Data	NOx	SO <sub>2</sub>	HCl	CO	PLV	NH <sub>3</sub>
	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	67,5	2,2	5,44	3,9	0	1,68
2	68	2,7	4,71	3,8	0	2,35
3	67,4	2,6	4,9	3,3	0	1,9
4	67,5	2,5	4,45	3,6	0	1,78
5	67	2,8	4,87	3,1	0	1,9
6	67	2,6	4,56	3,2	0	1,84
7	70	2,4	5,2	3,1	0	1,76
8	67	2,3	5,06	3,2	0	2,01
9	66,4	2,2	5,36	2,8	0	1,83
10	66,2	2,3	4,55	3,1	0	1,88
11	66	2,1	4,51	3,5	0	1,34
12	67,1	2,3	3,94	2,9	0	1,51
13	65,1	3	4,89	3,7	0	1,34
14	67,6	2,4	4,7	3,5	0	1,77
15	65,8	2	4,83	3,4	0	1,25
16	66,4	2,1	5,1	3,3	0	1,12
17	66,7	1,9	4,96	2,6	0	1,06
18	67,4	1,8	4,3	2,8	0	1
19	68,4	1,7	4,83	2,9	0	0,87
20	68,8	1,9	4,85	2,5	0	1,14
21	67,9	2,2	5,05	3,7	0	1,4
22	68,7	2	4,9	3,9	0	1,63
23	68	2,1	5,07	4	0	1,62
24	68,3	2,1	5,17	4	0	1,86
25	67	2,1	4,67	4,2	0	1,47
26	68	2,1	4,52	4,3	0	1,49
27	66,1	2,5	4,64	5,3	0	1,66
28	68,1	2,3	5,24	3,7	0	1,78
29	67,9	2,2	5,37	4,2	0	1,78
30	67,4	2,1	4,87	3,8	0	2,17
media	<b>67,4</b>	<b>2,3</b>	<b>4,9</b>	<b>3,5</b>	<b>0,00</b>	<b>1,6</b>
Limiti	80	50	10	50	10	10





ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015  
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE  
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121  
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

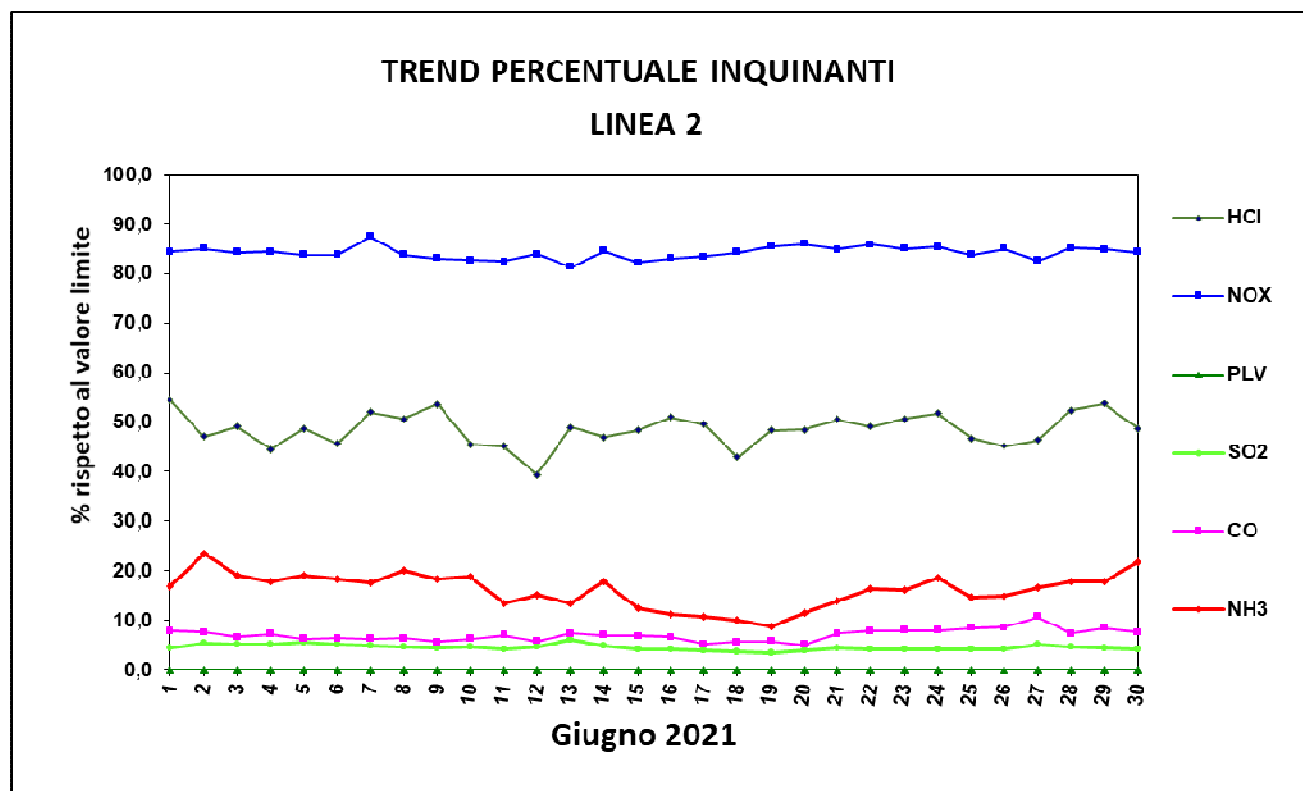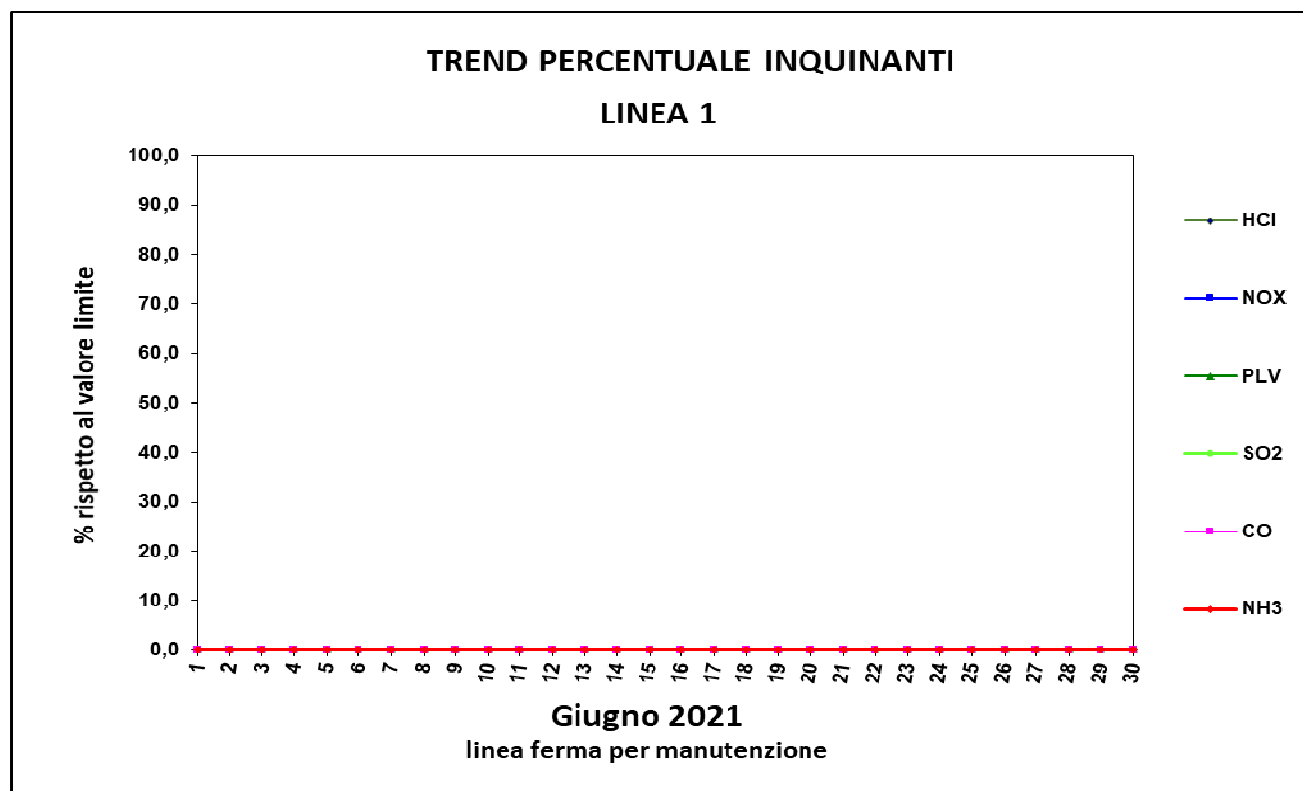



**ACCAM S.P.A.**

UNI EN ISO 14001:2015  
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE  
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121  
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

## **ENERGIA ELETTRICA**

L'impianto ACCAM S.P.A nel mese di giugno 2021 non ha prodotto energia elettrica.



ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015  
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE  
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121  
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

## EMISSIONI

REPORT LINEA 1 LUGLIO 2021						
Data	NOx	SO <sub>2</sub>	HCl	CO	PLV	NH <sub>3</sub>
	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
media						
Limiti	80	50	10	50	10	10

Linea ferma per manutenzione



ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015  
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE  
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121  
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

REPORT LINEA 2 LUGLIO 2021						
Data	NOx	SO <sub>2</sub>	HCl	CO	PLV	NH <sub>3</sub>
	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	69	2,1	4,53	4,2	0	1,88
2	68	2,1	5,6	4,4	0	1,96
3	70,8	2,3	5,13	4,3	0	2,48
4	70,2	2,6	4,48	4,2	0	2,6
5	68	2,4	5,21	4	0	2,32
6	66,2	2,1	4,78	4,2	0	1,68
7	66,9	2,1	4,86	3,4	0	1,31
8	70	2,2	4,43	3,4	0	1,3
9	71,7	2,2	4,54	3,7	0	1,28
10	71,1	2,1	4,38	3,1	0	1,24
11	69,8	2,6	4,73	2,9	0	1,51
12	72,2	2,1	4,87	2,8	0	1,31
13	70,9	2,1	4,67	2,1	0	1,51
14	71,4	2,2	5,17	2,5	0	1,32
15	71,5	2,1	5,12	3,6	0	1,65
16	68,8	2,1	5,12	3,4	0	1,3
17	68,6	2,3	4,17	4	0	1,94
18	69,5	2,5	5,07	3,5	0	2,15
19	66,5	2,8	4,72	3,9	0	2,15
20	67,1	2,2	4,52	3,5	0	1,96
21	66,2	2,3	4,54	3,3	0	1,59
22	65,4	2,3	4,23	3,7	0	1,56
23	67,5	2,1	5,1	4,5	0	1,81
24	69,2	2,2	2,76	5,5	0	1,77
25	Linea ferma per manutenzione					
26						
27						
28						
29						
30						
31						
media	<b>69,0</b>	<b>2,3</b>	<b>4,7</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>
Limiti	80	50	10	50	10	10





ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015  
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE  
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121  
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

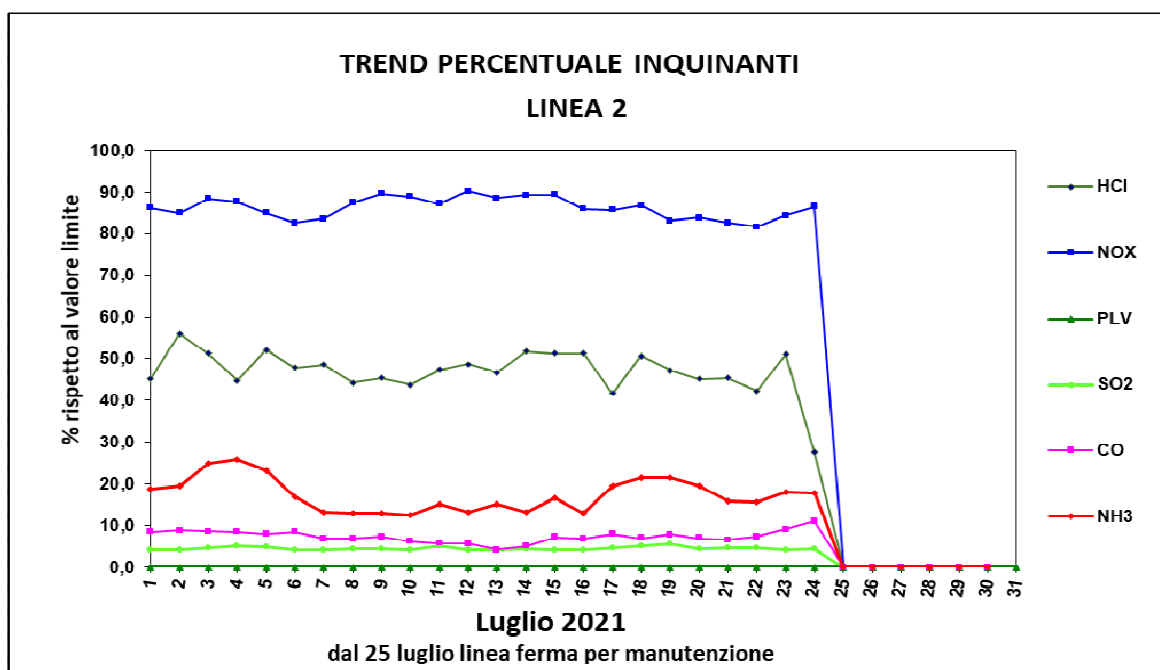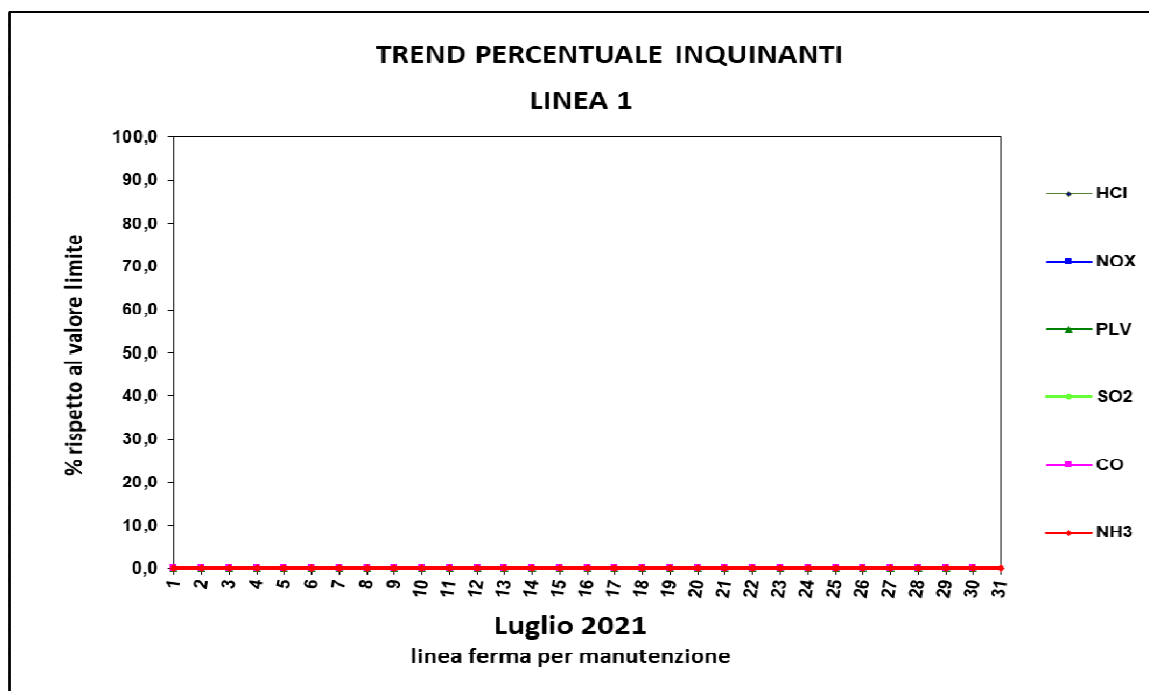

## ENERGIA ELETTRICA

L'impianto ACCAM S.P.A nel mese di luglio 2021 non ha prodotto energia elettrica.